

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:	
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Kategoria obiektu: XXX	
Temat opracowania:	
BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH W ULICY POLNEJ W KOSZALINIE	
Adres:	
Jedn, ewid. Koszalin, dz. nr 127/15 obr. 0053 Koszalin	
Inwestor:	
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin	
Projektant branża sanitarna: mgr inż. Monika Machniewska nr upr. ZAP/0103/PWOS/12 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis:
Sprawdzający branża sanitarna: mgr inż. Grzegorz Daraszkiwicz nr upr. ZAP/0186/PWOS/08 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis:
Projektant branża elektryczna: mgr inż. Grzegorz Kinal nr upr. ZAP/0117/PWOE/12 w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający: branża elektryczna: mgr inż. Piotr Dziaczek nr upr. ZAP/0124/PBE/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis:

Koszalin, 11.2019r

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

Oświadczenie Projektantów.....

Uprawnienia i zaświadczenia Projektantów.....

Decyzja nr 24/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 07.10.2019.....

Uzgodnienie branżowe z MWiK Koszalin.....

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....

2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH.....

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.....

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....

- | | |
|--|-------------|
| • Rys. S1 Projekt zagospodarowania terenu | Skala 1:500 |
| • Rys. S2 Przepompownia ścieków | Skala 1:25 |
| • Rys. E1 Projekt zagospodarowania terenu. Trasa Kabla | Skala 1:500 |
| • Rys. E2 Schemat ideowy zasilania | |

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany budowy przepompowni ścieków sanitarnych w ulicy Polnej w Koszalinie, na dz. nr 127/15 obr. 0053 Koszalin, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branża sanitarna: mgr inż. Monika Machniewska nr upr. ZAP/0103/PWOS/12 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis:
Sprawdzający branża sanitarna: mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz nr upr. ZAP/0186/PWOS/08 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis:
Projektant branża elektryczna: mgr inż. Grzegorz Kinal nr upr. ZAP/0117/PWOE/12 w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	Podpis:
Sprawdzający: branża elektryczna: mgr inż. Piotr Dziaczek nr upr. ZAP/0124/PBE/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis:



Koszalin, dnia 7 października 2019 roku

A-II-4.6733.29.2019.KK

DECYZJA NR 24/2019
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

- art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 54 i art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Monikę Machniewską, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie przepompowni ścieków sanitarnych w ulicy Polnej w Koszalinie na działce nr 127/15 w obrębie ewidencyjnym 0053

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie przepompowni ścieków sanitarnych w ulicy Polnej w Koszalinie na działce nr 127/15 w obrębie ewidencyjnym 0053.

A. Rodzaj inwestycji: przepompownia ścieków sanitarnych – na działce nr 127/15 w obrębie ewidencyjnym 0053 zlokalizowana jest przepompownia ścieków sanitarnych, która wyposażona jest w jedną pompę. Planuje się demontaż zbiornika przepompowni i budowę nowej przepompowni ścieków sanitarnych w zbiorniku żelbetowym o maksymalnej średnicy 2000mm, wyposażonej w dwie pompy oraz urządzenia technologiczne o większej wydajności. Dodatkowo planuje się dostosowanie układu zasilająco-sterującego do planowanej przepompowni oraz podłączenie do istniejącego układu kanałów i przewodów tłocznych.

B. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

- **działka numer 127/15 w obrębie ewidencyjnym 0053** stanowi nieruchomość oznaczoną jako użytek rolny klasy IIIa ulicy Polnej w Koszalinie; działka posiada prawo przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela, władającego działką przyległych.

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

Urząd Miejski w Koszalinie
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. (+48) 94 34 88 600
fax (+48) 94 34 88 625
www.koszalin.pl

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

C. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego:

1. Odległości projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zastosowaniu minimalnych koniecznych parametrów.
2. Należy oszczędnie wykorzystać teren przedmiotowej działki, aby zapewnić możliwość lokalizacji jezdni i chodnika lub ciągu pieszo-jezdnego o szerokości minimum 5,0m oraz brakujących sieci uzbrojenia terenu.
3. Działka lub część przedmiotowej działki, wymaga uzyskania decyzji na wyłączenie z produkcji rolnej albo uzyskania zaświadczenia, że grunt nie podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.
4. W przypadku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego teren niniejszej inwestycji należy liczyć się ze zmianą linii rozgraniczających pod docelowy układ komunikacyjny, a w związku z tym ze zmianą lokalizacji przedmiotowego zadania.

D. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1. Inwestycja musi spełniać wymagania przepisów regulujących ochronę środowiska i ochronę zdrowia ludzi.
2. Należy zachować warunki ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju wynikającego z wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska - w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji wymagane jest: oszczędne korzystanie z terenu, uwzględnienie przepisów ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochrony gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, stosowania rozwiązań, które ograniczają zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, nie powodowanie przekroczenia standardów emisyjnych oraz pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.
3. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
4. Ewentualna wycinka drzew, w trybie obowiązujących przepisów.
5. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszaru objętego programem Natura 2000 (potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk pn. „Bukowy Las Górki” – kod PLH 320062) i nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 „Bukowy Las Górki”, z uwagi na odległość przedsięwzięcia od ww. obszaru Natura 2000 oraz zakres przewidywanych prac.
6. Teren inwestycji znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, którego celem powołania jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, jak również krajobrazowych, na którym obowiązują zakazy wprowadzone Uchwałą Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 roku, poz. 1637).

E. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:

1. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych związanych z planowaną inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, osoby wykonujące roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 125, Koszalin.

F. Warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną – dla potrzeb budowy zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących urządzeń zasilania po uzyskaniu stosownego zezwolenia od administratora urządzeń lub z własnych agregatów prądotwórczych.
2. Utylizacja odpadów – wszystkie odpady powstające w fazie budowy i eksploatacji inwestycji należy segregować i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Obsługa komunikacyjna – z wykorzystaniem istniejącej dostępności i obsługi komunikacyjnej.
4. Pozostałe media: nie dotyczy.

G. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. Inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości, a ponadto należy spełnić wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych osób trzecich.
3. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane - obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
4. Inwestycja nie powinna być uciążliwa dla otoczenia, nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektów).
5. Inwestycję należy projektować przy zachowaniu oszczędnego korzystania z terenu.

H. Ustalenia dotyczące terenów lub obiektów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, zagrożonych niebezpieczeństwem powodzi oraz osuwaniem się mas ziemnych: część przedmiotowej działki położona jest w granicach obszarów zmeliorowanych wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami, przyjętego uchwałą Nr VII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 września 2014 roku.

I. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

1. Oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E

Wnioskiem z dnia 5 sierpnia 2019 roku, Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Monikę Machniewską, wystąpił o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie przepompowni ścieków sanitarnych w ulicy Polnej w Koszalinie na działce nr 127/15 w obrębie ewidencyjnym 0053.

Urząd Miejski w Koszalinie
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. (+48) 94 34 88 600
fax (+48) 94 34 88 625
www.koszalin.pl

W myśl przepisów art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń są inwestycją celu publicznego.

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego, następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dniu 8 sierpnia 2019 roku wszczęto postępowanie administracyjne dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ przeprowadził postępowanie oraz dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu i analizy urbanistyczno-architektonicznej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

W ramach przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:

- przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszaru objętego programem Natura 2000 (potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk pn. „Bukowy Las Górki” – kod PLH 320062) i nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 „Bukowy Las Górki”, z uwagi na odległość przedsięwzięcia od ww. obszaru Natura 2000 oraz zakres przewidywanych prac;
- teren inwestycji znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, którego celem powołania jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych, jak również krajobrazowych, na którym obowiązują zakazy wprowadzone Uchwałą Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 roku, poz. 1637);
- działka lub część przedmiotowej działki, może wymagać uzyskania decyzji na wyłączenie z produkcji rolnej albo uzyskania zaświadczenia, że grunt nie podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stronom zapewniono udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. W terminie od 8 sierpnia 2019 roku do 23 sierpnia 2019 roku, wywieszone było na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu i publikowane na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl. obwieszczenie o podjętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Treść decyzji sformułowano w oparciu o przedłożony przez Inwestora wniosek oraz na podstawie przepisów odrębnych.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po zajęciu stanowiska przez organy uzgadniające:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Terenowy I w Złocieńcu, uzgodnił postanowieniem z dnia 13 września 2019 r., znak: WST-Z.612.945.2019.RK;

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie; uzgodnienie nastąpiło w trybie art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 KPA strony zawiadomiono o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami, dowodami sprawy i możliwości złożenia ewentualnych żądań. Strony nie wniosły uwag ani żądań.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego sporządzony został przez osobę spełniającą wymogi art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Niniejsza decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

Niniejsza decyzja nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych i nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.

W niniejszej decyzji nie rozstrzygnięto o usytuowaniu i rozwiązaniach projektowych obiektów budowlanych. W sprawach tych organ będzie orzekał na etapie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę.

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor winien dołączyć niniejszą decyzję po uprzednim potwierdzeniu jej ostateczności.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Koszalina w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku uchwalenia planu miejscowego, którego ustalenia będą inne niż w przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli wydana będzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.



Załączniki stanowiące integralną część decyzji:

Numer 1 - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 (część graficzna).

Numer 2 - wyniki analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu (część tekstowa).

Za wydanie decyzji uiszczono
opłatę skarbową w wysokości 107,00 zł (sto siedem złotych)

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
2. a/a

Otrzymują bez załączników:

3. Strony postępowania wg odrębnego załącznika w a/a

Załączniki do wglądu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie. mgr inż. Karolina Kujawka-Zaremba


Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Urbanistyki
Inż. Teresa Bryzek

DECYZJA STAŁA SIĘ OSTATECZNA
(z braku odwołania w trybie art. 129 k.p.a.)
z dnem... 31.10.2019 r. ...
Z up. Prezydenta Miasta
Inspektor

ZAŁĄCZNIK NR 1

LEGENDA:

 **LINIE ROZGRANICZAJĄCE
TEREN INWESTYCJI**

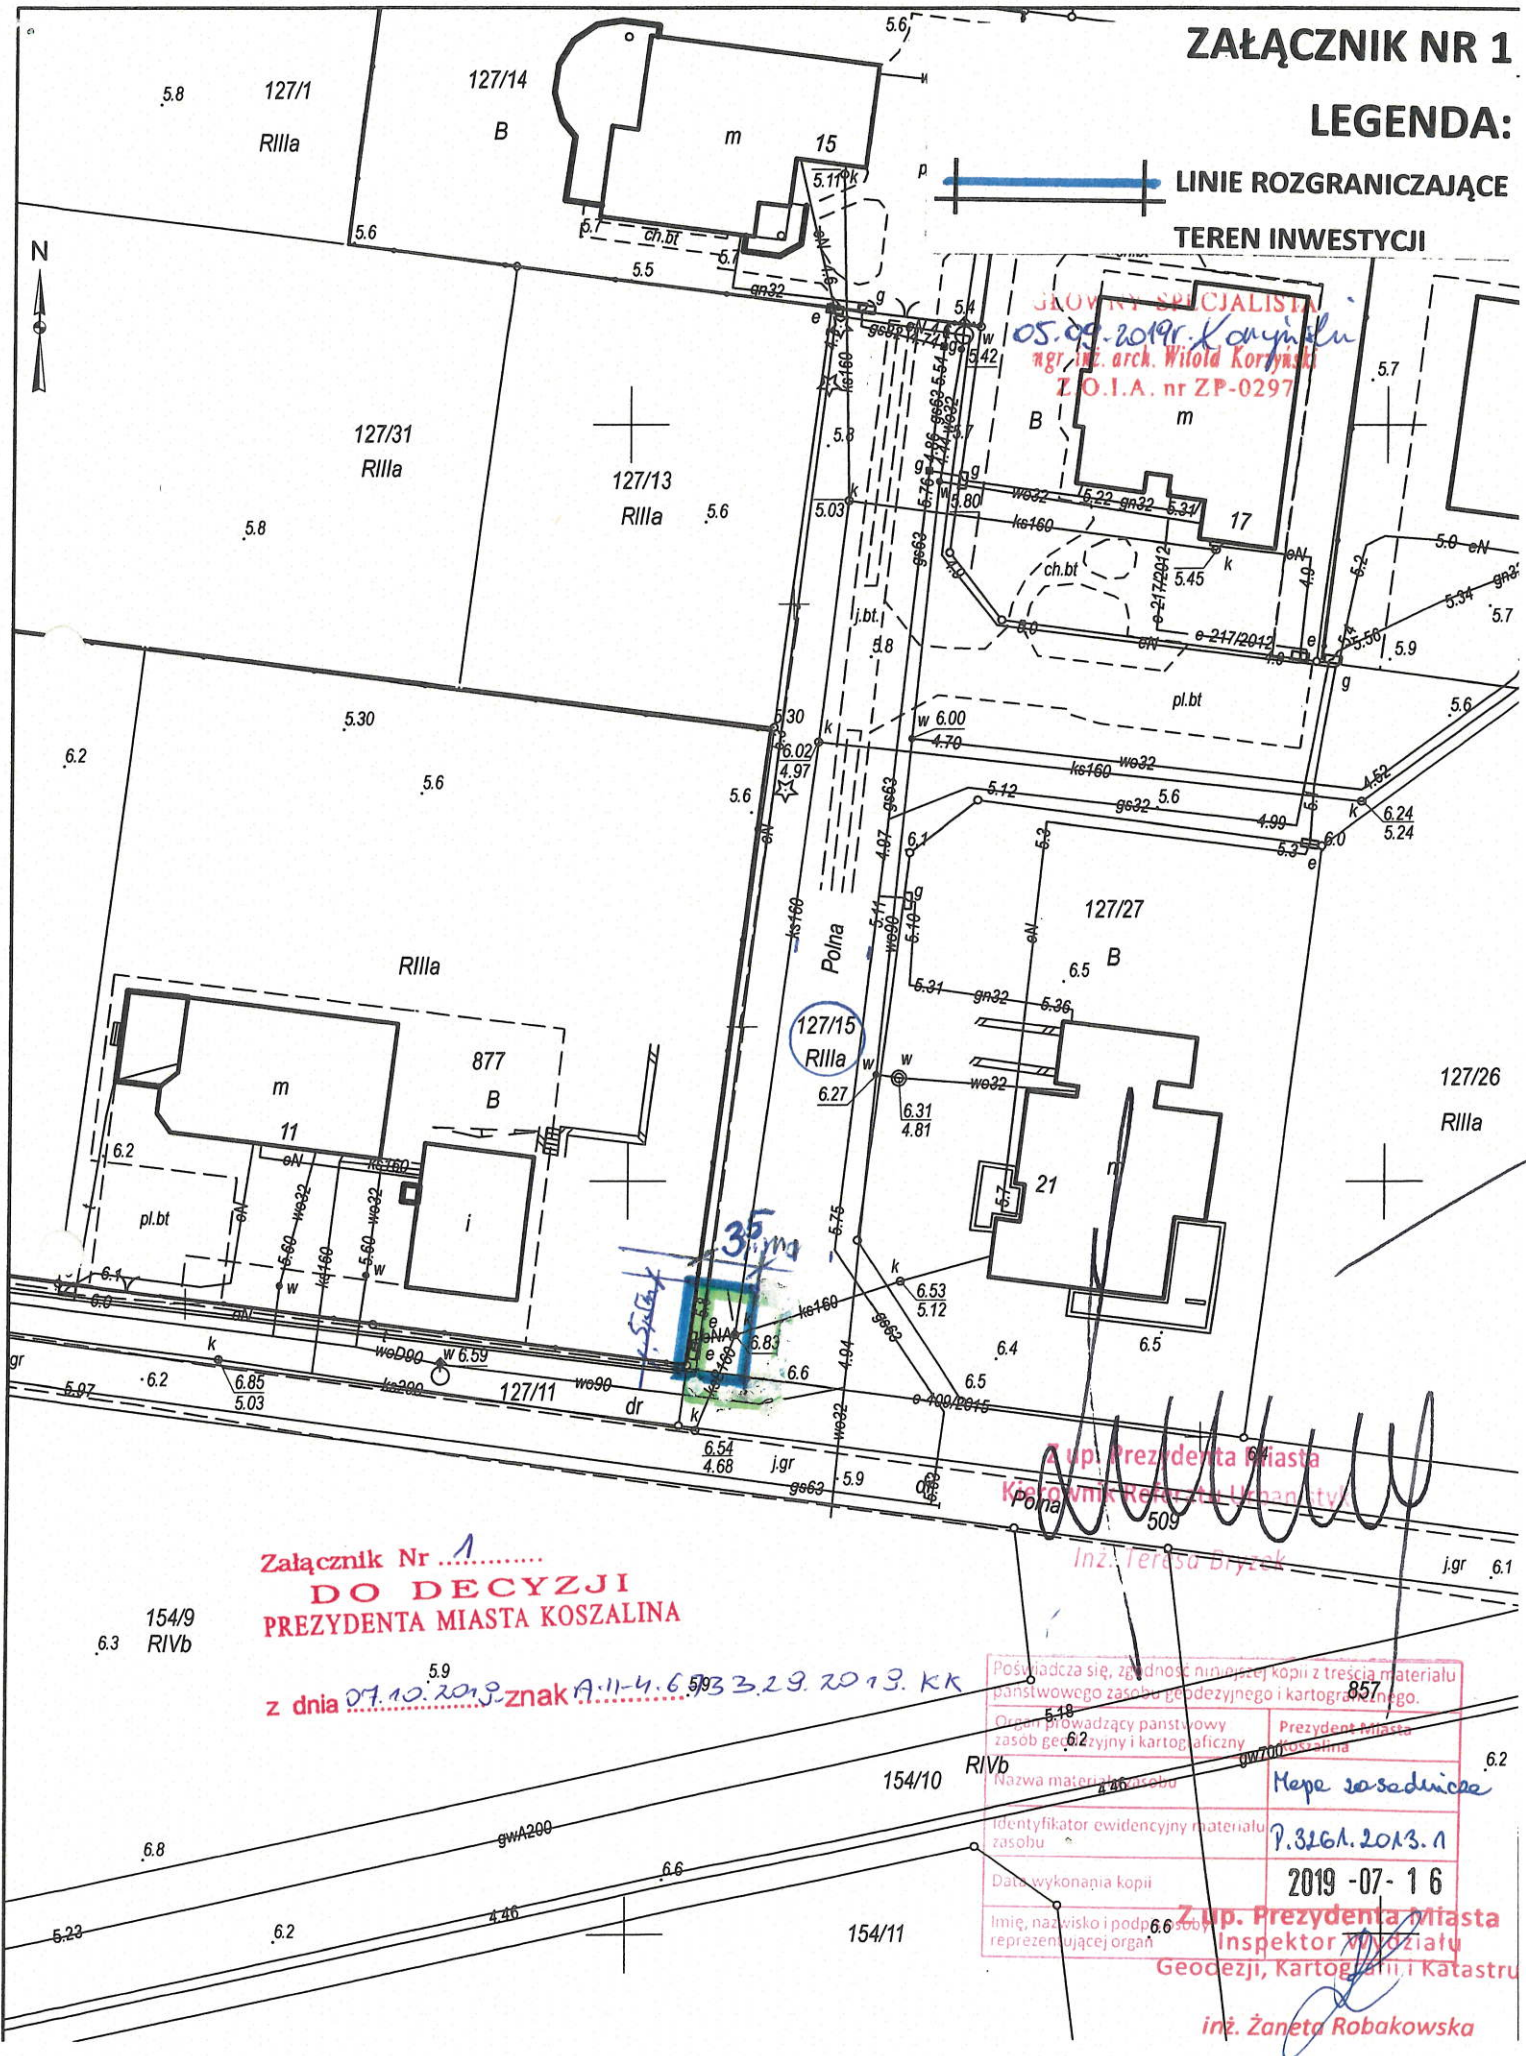

Załącznik Nr 1
DO DECYZJI
PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

z dnia 07.10.2019 r. znak A.11-4.6.503.3.29.2019.KK

Poświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Prezydent Miasta Koszalin
Nazwa materiału zasobu	Mapa zasadnicza
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.316A.2013.1
Data wykonania kopii	2019-07-16
Z up. Prezydenta Miasta Inspektor ds. Geodezji, Kartografii i Katastru	

inż. Żaneta Robakowska


~~~~~

~~~~~

~~~~~

**WYNIKI ANALIZY WARUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO  
TERENU W ZWIĄZKU Z WYDANIEM DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH  
W ULICY POLNEJ W KOSZALINIE NA DZIAŁCE NR 127/15 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0053**

1. Nieruchomość objęta inwestycją, ze względu na istniejące zagospodarowanie, położenie w stosunku do układu komunikacyjnego, może spełniać wymagania dla realizacji inwestycji.
2. Inwestycję lokalizuje się na gruncie rolnym klasy IIIa stanowiącym funkcję komunikacyjną i teren lokalizacji infrastruktury technicznej. W związku z powyższym działka lub część przedmiotowej działki, wymaga uzyskania decyzji na wyłączenie z produkcji rolnej albo uzyskania zaświadczenia, że grunt nie podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.
3. Inwestycja stanowi element infrastruktury technicznej.
4. Zagospodarowanie zgodnie z:
  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
  - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
  - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.
5. Inwestycja jest zgodna z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2018 r., poz. 799 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.
6. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować, zapewniając poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.

Załącznik Nr 2  
**DO DECYZJI  
PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA**

z dnia 29.10.2019 znak A-II-4.6733.29.2019.KK

  
**Złp. Prezydenta Miasta  
Kierownik Referatu Urbanistyki**

*inż. Teresa Bryzek*



## ZAKŁAD KANALIZACJI

---

### Grupa Robót Kanalizacyjnych


---

TKK.142.95.2019.AM

Koszalin 18.12.2019r.

Dział Inwestycji i Remontów  
w/m

Dział TKK nie wnosi uwag do projektu przepompowni ścieków  
w ul. Polnej w Koszalinie.

ZAKŁAD KANALIZACJI  
Kierownik  
Grupy Robót Kanalizacyjnych  
  
mgr inż. Arkadiusz Matynia

## SPIS TREŚCI:

|        |                                                                                                               |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....                                                     | 5  |
| 1.1    | Podstawa opracowania. ....                                                                                    | 5  |
| 1.2    | Przedmiot i zakres inwestycji .....                                                                           | 5  |
| 1.3    | Określenie obszaru oddziaływania inwestycji .....                                                             | 5  |
| 1.4    | Stan istniejący zagospodarowania terenu .....                                                                 | 6  |
| 1.5    | Projektowane zagospodarowanie terenu .....                                                                    | 6  |
| 1.6    | Informacja o wpisie do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej oraz wpływie eksploatacji górniczej..... | 6  |
| 1.7    | Wpływ inwestycji na środowisko .....                                                                          | 6  |
| 1.8    | Warunki gruntowo-wodne.....                                                                                   | 7  |
| 1.9    | Geotechniczne warunki posadowienia obiektu .....                                                              | 7  |
| 2.     | OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH .....                                            | 7  |
| 2.1    | Branża sanitarna .....                                                                                        | 7  |
| 2.1.1  | Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne .....                                  | 7  |
| 2.1.2  | Określenie punktu pracy przepompowni PS .....                                                                 | 7  |
| 2.1.3  | Opis parametrów technicznych i wyposażenia dobranej przepompowni ścieków .....                                | 8  |
| 2.1.4  | Posadowienie przepompowni.....                                                                                | 9  |
| 2.1.5  | Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni.....                                                        | 9  |
| 2.1.6  | Roboty ziemne .....                                                                                           | 9  |
| 2.1.7  | Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym .....                                                            | 10 |
| 2.1.8  | Uwagi końcowe .....                                                                                           | 10 |
| 2.2    | Branża elektryczna.....                                                                                       | 10 |
| 2.2.1  | Zakres opracowania .....                                                                                      | 10 |
| 2.2.2  | Dane elektroenergetyczne .....                                                                                | 10 |
| 2.2.3  | Stan istniejący.....                                                                                          | 11 |
| 2.2.4  | Zasilanie obiektu .....                                                                                       | 11 |
| 2.2.5  | Roboty kablowe 0,4 kV .....                                                                                   | 11 |
| 2.2.6  | Układ pomiarowy. ....                                                                                         | 12 |
| 2.2.7  | Ochrona przeciwporażeniowa. ....                                                                              | 12 |
| 2.2.8  | Ochrona przeciwpożarowa.....                                                                                  | 12 |
| 2.2.9  | Uziemienie robocze. ....                                                                                      | 12 |
| 2.2.10 | Ochrona przepięciowa .....                                                                                    | 13 |
| 2.2.11 | Uwagi końcowe. ....                                                                                           | 13 |
| 2.2.12 | OBLICZENIA TECHNICZNE. ....                                                                                   | 13 |
| 3.     | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....                                                    | 15 |



## **1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

### **1.1 Podstawa opracowania.**

- Decyzja nr 24/2019 z dnia 07.10.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Wymagania dla elementów, urządzeń i systemów stosowanych w przepompowniach ścieków przejmowanych do eksploatacji przez MWiK Koszalin,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2010.213.1397,
- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
- materiały archiwalne istniejącej pompowni udostępnione przez MWiK Koszalin,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z MWiK Koszalin,
- opinia geotechniczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji KRET Jarosław Filipiak, październik 2019 r.
- katalogi producentów przepompowni ścieków,
- obowiązujące przepisy i normy.

### **1.2 Przedmiot i zakres inwestycji**

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych w ulicy Polnej w Koszalinie. Zakres inwestycji obejmuje demontaż istniejącej pompowni wraz z układem sterowania i montaż w jej miejscu nowej pompowni z zachowaniem kanałów dopływowych grawitacyjnych i kanału tłoczego wg stanu istniejącego.

W projekcie przedstawiono sposób zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji pompowni, obliczenia hydrauliczne dla pompowni ścieków, dobór urządzeń, armatury i innych elementów stanowiących wyposażenie pompowni oraz opracowanie zaleceń montażowych.

### **1.3 Określenie obszaru oddziaływania inwestycji**

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a. informacja o obszarze oddziaływania obiektu została określona na podstawie:

- a) Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ) art. 3 pkt. 3 i 20, art. 34 ust.1 pkt.5
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu – przepompowni ścieków sanitarnych znajduje się w zakresie działki numer 127/15, obr. 0053 Koszalin, do której Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zakres prac budowlanych nie stwarza uciążliwości dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenach przyległych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi dojazdowej do posesji, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Rozwiązania techniczne, usytuowanie pompowni oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

#### **1.4 Stan istniejący zagospodarowania terenu**

W obecnej chwili przy ulicy Polnej na działce nr 127/15 wybudowana jest przepompownia ścieków sanitarnych pracująca na potrzeby okolicznych domów jednorodzinnych. Do układu kanalizacyjnego obsługiwane przez przepompownię podłączonych jest obecnie 13 posesji. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym przy utwardzonej drodze gruntowej. Istniejąca pompownia posiada jedną pompę zatapialną zabudowaną w zbiorniku betonowym DN1200, układ hydrauliczny oraz szafę sterowniczą. Zbiornik przykryty jest płytą nastudzienną z włazem żeliwnym i rurą odpowietrzającą. W bliskiej odległości od pompowni zlokalizowany jest słup oświetleniowy.

Do zbiornika pompowni wykonane są dwa przyłącza DN160 na rzędnej Rzd1=4,95 m n.p.m. i Rzd2 4,85 m n.p.m. oraz jedno przyłącze DN200 na rzędnej Rzd3=4,45 m n.p.m. Całkowita wysokość pompowni H=3,4 m. Kanał tłoczny PE DN63 wyprowadzony jest na rzędnej Rztł=4,85 m n.p.m.

Z uwagi na zły stan techniczny przepompowni oraz jej zawodną pracę użytkownik tj. MWiK Koszalin zdecydował o jej modernizacji polegającej na wybudowaniu całkowicie nowej pompowni.

#### **1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu**

Zaprojektowano nową przepompownię ścieków sanitarnych zlokalizowaną w miejscu istniejącej przepompowni na działce nr 127/15. Zaprojektowano przepompownię ścieków w zbiorniku betonowym o średnicy 1500 mm w wersji najazdowej, z dwiema pompami pracującymi. Całkowita wysokość pompowni H=3,6 m. Na rurociągach grawitacyjnych przed pompownią zainstalować zasuwę odcinającą nożowe. Kominki wyposażać w filtr antyodorowy celem uniknięcia wydostawania się niepożądanych zapachów. Przykrycie pompowni stanowić będzie płyta nastudzienna żelbetowa z otworem pod właz. Właz do pompowni żeliwny typu ciężkiego klasy D-400 o wym. 860x960 mm. Z uwagi na lokalizację pompowni nie przewiduje się wykonania ogrodzenia i dodatkowego oświetlenia.

Inwestor uzyskał zgodę właściciela działki na prowadzenie robót ziemnych i instalacyjnych na terenie działki 127/15 będącej własnością prywatną.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2019 z dnia 07.10.2019 (znak: GPN.6733.8.2019.6).

#### **1.6 Informacja o wpisie do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej oraz wpływie eksploatacji górniczej**

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej. Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenów górniczych i wpływem, eksploatacji górniczej.

#### **1.7 Wpływ inwestycji na środowisko**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana inwestycja polegająca na budowie przepompowni ścieków sanitarnych nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowana przepompownia nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanawiania żadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektów. W trakcie realizacji inwestycji nie będą występowały odpady, które należy czasowo gromadzić.

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji nie wymaga usuwania drzew oraz krzewów wobec czego nie będzie naruszała środowiska naturalnego w stopniu większym niż przewidziany dla tego rodzaju przedsięwzięć budowlanych.

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne nie będą emitować niedopuszczalnego poziomu hałasu, niedopuszczalnego poziomu drgań oraz niedopuszczalnego poziomu natężenia pola elektromagnetycznego wobec czego nie będzie negatywnie oddziaływało oraz nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.

Teren inwestycji znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwą „Koszaliński Pan Nadmorski”. Obszar inwestycji nie jest objęty programem „NATURA 2000”.

Na przedmiotowym terenie nie występują inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880). Inwestycja nie znajduje się na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, a w ich pobliżu nie występują pomniki przyrody.

### **1.8 Warunki gruntowo-wodne**

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych panujących w rejonie projektowanej modernizacji przepompowni wykonano jeden otwór penetracyjny do głębokości 4.0 m p.p.t.. W miejscu usytuowania pompowni występuje warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości około 2.0 m poniżej powierzchni terenu (rejon kolektora sanitarnego), która jest podścielona warstwą, rodzimych gruntów mineralnych wykształconych w postaci pyłów i pyłów piaszczystych. Wodę gruntową nawiercono w postaci sączeń na głębokości 3.6 m p.p.t.. W przypadku napotkania podczas robót ziemnych na grunty nasypowe w poziomie posadowienia przepompowni, należy je wymienić na grunt niespoisty o kontrolowanym zagęszczeniu. Szczegółowy opis i profil odwiertu zgodnie z załączoną do opracowania opinią geotechniczną.

### **1.9 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu**

Na terenie objętym inwestycją występują proste warunki gruntowe. Projektowaną przepompownię zaliczono do I kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych.

## **2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH**

### **2.1 Branża sanitarna**

#### **2.1.1 Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne**

Zaprojektowano przepompownię ścieków o parametrach umożliwiającą odbiór ścieków sanitarnych ze zlewni obejmującej działki zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w obrębie ulicy Polnej. Wydajność pompowni określono zakładając możliwe zwiększenie intensywności zabudowy w rejonie przepompowni i konieczność przejęcia ścieków z większej liczby posesji.

#### **2.1.2 Określenie punktu pracy przepompowni PS**

Do określenia przepływu ścieków przyjęto odbiór ścieków ze 80 posesji.

Zakładana liczba mieszkańców na terenie objętym zrzutem ścieków do projektowanej pompowni –  $n=320$

- jednostkowe zużycie wody na 1 mieszkańca –  $q=150 \text{ l}/(\text{osobę}/\text{dobę})$ ,
- średnie dobowe zużycie wody:  
 $Q_{\text{śrd}} = 320 \times 150 = 48000 \text{ l}/\text{d} = 48,0 \text{ m}^3/\text{d}$ .  
Współczynnik nierównomierności dobowej –  $N_d=1,5$  stąd
  - maksymalne dobowe zużycie wody:  
 $Q_{\text{maxd}} = 48,0 \times 1,5 = 72,0 \text{ m}^3/\text{d}$
  - Średnie godzinowe zużycie wody:  
 $Q_{\text{śrh}} = 48,0 / 24 = 2,0 \text{ m}^3/\text{h}$
  - maksymalne godzinowe zużycie wody:  
Współczynnik nierównomierności godzinowej -  $N_h = 9,32 \times 320^{-0,244} = 2,28$   
 $Q_{\text{maxh}} = 2,0 \times 2,28 = 4,56 \text{ m}^3/\text{h} = 1,27 \text{ l/s}$

Ilość odprowadzanych ścieków określa się jako 95% ilości zapotrzebowania na wodę tj.



$$Q_{\max h} = 4,33 \text{ m}^3/\text{h} = 1,20 \text{ l/s.}$$

Zgodnie z wytycznymi MWiK Koszalin do doboru pomp ściekowych przyjęto maksymalny przepływ dla istniejącego rurociągu tłocznego PE DN63 przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu w rurociągu w granicach  $V=2,0 \text{ m/s}$  tj.  $Q_{\max} = 5,0 \text{ l/s}$ .

Określenie wysokości podnoszenia pompowni:

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| • Rzędna najniższego wlotu                        | 4.45 m n.p.m.         |
| • Rzędna terenu przy pompowni (tereny najezdne) – | 6.85 m n.p.m.         |
| • Maksymalna rzędna rurociągu tłocznego           | 7.08 m n.p.m.         |
| • Długość kanału tłocznego -                      | 360 m                 |
| • Średnica kanału tłocznego (istniejący)          | PE DN63               |
| • Prędkość na rurociągu tłocznym                  | $V=2,08 \text{ m/s}$  |
| • Straty na rurociągu tłocznym                    | $H_f=35,6 \text{ m}$  |
| • wysokość geometryczna                           | $H_g=3,0 \text{ m}$   |
| • straty miejscowe wewnątrz pompowni              | $H_m=1,2 \text{ m}$   |
| • wysokość retencyjna pompowni                    | $H=0,3 \text{ m}$     |
| • pojemność retencyjna                            | $V_u=0,3 \text{ m}^3$ |

Całkowite straty  $H_p = 35,6 + 3,0 + 1,5 = 40,1 \text{ m}$

Punkt pracy pompowni:  $Q_p=5,0 \text{ l/s}$ ,  $H_p=40,1 \text{ mH}_2\text{O}$ .

### 2.1.3 Opis parametrów technicznych i wyposażenia dobranej przepompowni ścieków

Doboru przepompowni dokonano przy współpracy z firmą Ecol-Unicon. Zaprojektowano przepompownię ścieków w zbiorniku betonowym o średnicy 1500 mm w wersji najazdowej, z dwiema pompami pracującymi naprzemiennie. Całkowita wysokość pompowni  $H=3,6 \text{ m}$ . Wejścia kanałów kanalizacyjnych do pompowni wykonać na rzędnych zgodnie ze stanem istniejącym. Przejścia kanałów grawitacyjnych i tłocznych przez ścianę betonową zbiornika pompowni wykonać szczelnie z zastosowaniem tzw. przejść szczelnych. Na rurociągach grawitacyjnych przed pompownią zainstalować zasuwy odcinające nożowe do zabudowy podziemnej z obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwną. Kominki wentylacyjne wyposażyć w filtr antyodorowy celem uniknięcia wydostawania się niepożądanych zapachów. Przykrycie pompowni stanowić będzie płyta nastudzienna żelbetowa z otworem pod właz. Właz do pompowni typu ciężkiego klasy D-400 o wym. 860x960 mm. Z uwagi na lokalizację pompowni nie przewiduje się wykonania ogrodzenia i dodatkowego oświetlenia.

W skład kompletnej pompowni wchodzi:

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Zbiornik betonowy DN1500                                                      | - 1 szt. |
| - Właz żeliwny kl. D-400 żeliwo sferoidalne 860x960 mm                          | - 1 szt. |
| - Drabina złazowa do dna ze stopniami antypoślizgowymi o szer. 340 mm stal k.o. | - 1 szt. |
| - Poręcz wysuwana                                                               | - 1 szt. |
| - pomost eksploatacyjny z kratą uchylną                                         | - 1 szt. |
| - Pompa zatapialna z nożem tnącym HOMA GRP76D o mocy 6,4 kW                     | - 2 szt. |
| - Zestaw sprzęgający z przewodnikami rurowymi ze stali nierdzewnej              | - 2 kpl. |
| - Szafka zasilająco-sterownicza z panelem LCD                                   | - 1 kpl. |
| - Wtyczka do agregatu zewnętrznego 230 V                                        | - 1 szt. |
| - Piony tłoczne DN50 ze stali nierdzewnej                                       | - 1 kpl. |
| - Zawór zwrotny kolankowy DN50                                                  | - 2 szt. |
| - Zasuwa miękkouszczelniona DN50 z dostępem z powierzchni terenu                | - 2 szt. |
| - Antyodorowy kominek rurowy DN110 ze stali nierdzewnej                         | - 2 kpl. |

- Sonda hydrostatyczna + 2 pływaki (kabel neoprenowy) - 1 kpl.
- Deflektory na dopływie kanałów grawitacyjnych wew. pompowni - 3 szt.
- Instalacja płuczka DN50

Przepompownia wyposażona jest w kompletną instalację wewnętrzną z dwoma stopami sprzęgającymi do pomp. Piony tłoczne wyposażone są w armaturę odcinającą i zawory zwrotne kolankowe. Pompy zatapialne jw. połączone są z wewnętrzną instalacją technologiczną. Prowadnice pozwalają na samoczynne sprzęganie pomp z kolaniem stopowym po jej wpuszczeniu do przepompowni. Podnoszenie pompy za pomocą łańcucha spowoduje jej samoczynne odłączenie od kolana stopowego. Zakończenie instalacji technologicznej wewnętrznej stanowi króciec służący do połączenia z rurociągiem tłocznym z zastosowaniem połączenia kołnierзовego.

#### **Opis szafy sterowniczej**

Na rozdzielnicę dobrano obudowę z alucynku o stopniu ochrony IP65 wyposażoną w drzwi wewnętrzne oraz cokół. Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok przepompowni. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielniczy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, gn. Agregatu 400VAC. Szczegóły wyposażenia szafy sterowniczej zgodnie z PW i SST.

Nowo budowana przepompownia ścieków musi być objęta systemem sterowania i monitoringu w trybie on-line oparciu o transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje na Oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez MWiK Koszalin.

#### Uwaga:

Zgodnie z uzgodnieniem z MWiK Koszalin zrezygnowano z zapewnienia w układzie automatyki opcji jednoczesnego startu dwóch pomp. Wymóg ten zawarty jest w „wymaganiach dla elementów, urządzeń i systemów stosowanych w przepompowniach ścieków przejmowanych do eksploatacji przez MWiK Koszalin”. W sytuacji nieskutecznej pracy pompy będącej w cyklu pracy, zastosowana automatyka powinna umożliwić załączenie się drugiej pompy znajdującej się poza jej właściwym cyklem pracy.

#### **2.1.4 Posadowienie przepompowni**

Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz instrukcją montażu producenta. Dno pompowni posadowić na wypoziomowanym fundamencie z mieszanki piaskowo-cementowej o grubości min. 30 cm.

#### **2.1.5 Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni**

Teren wokół przepompowni obsiać trawą zgodnie ze stanem istniejącym. Naruszoną w trakcie robót ziemnych nawierzchnię drogi gruntowej odbudować zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni z zastosowaniem kruszywa gr. 15 cm oraz chudego betonu gr. 15 cm.

#### **2.1.6 Roboty ziemne**

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie z wywozem urobku. Metoda wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zabezpieczenie wykopu powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający odpowiedni montaż i posadowienie zbiornika pompowni wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeństwo montera. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie ogrodzenia posesji prywatnej zlokalizowanej bezpośrednio przy pompowni. Przed ogrodzeniem wykonać stalową ściankę szczelną. Pozostałą część wykopu po montażu pompowni zasypać piaskiem i zagęścić za pomocą zagęszczarek wibracyjnych lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu ( $I_s$ ) powinien wynosić nie mniej niż 1,0.

Nie dopuszcza wejścia z pracami budowlanymi na działki inne niż wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odkład mas ziemnych powstający w trakcie realizacji wykopów może być składowany jedynie na

terenie działek wymienionych w projekcie budowlanym, dla których pozyskano tytuły prawne do nieruchomości.

Na czas budowy przepompowni należy zapewnić stały odbiór ścieków dopływających z posesji. W tym celu należy wykonać na istniejącym rurociągu dopływowym DN200 tymczasową studnię betonową DN1200 z osadnikiem o głębokości 2,0, m do której należy przepiąć również pozostałe dopływy DN160. W studni zainstalować tymczasową pompę zatapialną i wpiąć się kanałem de63PE do istniejącego rurociągu tłocznego. Szczegóły wykonania tymczasowego pompowania ścieków uzgodnić w eksploatatorem pompowni przed rozpoczęciem robót ziemnych.

### **2.1.7 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym**

Teren gdzie będą prowadzone prace ziemne posiada istniejące uzbrojenie podziemne w postaci linii kablowej energetycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia linii kablowej oraz kanałów ściekowych dochodzących do pompowni.

W przypadku natrafienia na niezinventaryzowane uzbrojenie należy natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu i MWiK Koszalin w celu uzgodnienia terminu prowadzenia robót i ich nadzoru.

### **2.1.8 Uwagi końcowe**

- Nadzór nad realizacją robót winien sprawować kierownik budowy posiadający niezbędne uprawnienia budowlane,
- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości, stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
- Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi.

## **2.2 Branża elektryczna**

### **2.2.1 Zakres opracowania**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dotyczący budowy zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV w celu zasilania przepompowni ścieków sanitarnych w m. Koszalin przy ul. Polnej na dz. nr 127/15; obr. ewid. 0053 M. Koszalin.

Zakres opracowania obejmuje:

- Zasilanie obiektu.
- Roboty kablowe 0,4 kV.
- Układ pomiarowy.
- Ochrona przeciwporażeniowa.
  - Uziemienie robocze.
- Uwagi końcowe.

### **2.2.2 Dane elektroenergetyczne**

- |                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Napięcia zasilania          | – 3 x 230/400V; AC 50 Hz                                     |
| Miejsce podłączenia         | – istniejące złącze kablowo-pomiarowe na działce nr 127/15;  |
| Rodzaj przyłącza            | – linia kablowa 0,4 kV, YKYżo 5 x 6 mm <sup>2</sup> ,        |
| Zabezp. przedlicznikowe     | – istn. zabezpieczenie typu S303 C25A - ENERGA-OPERATOR S.A. |
| Pomiar energii elektrycznej | – bezpośredni 3-fazowy                                       |



### 2.2.3 Stan istniejący

Aktualnie na działce nr 127/15 przy ul. Polnej w m. Koszalin znajduje się istniejącego złącze kablowo-pomiarowe z którego zasilana jest obecna szafa sterownicza istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych.

W związku z planowaną modernizacją istniejącej przepompowni należy dokonać demontażu istniejącej szafy sterowniczej wraz z istniejącymi kablami zasilającym. Niniejsze opracowanie obejmuje budowę nowego przyłącza zasilającego szafę sterowniczą od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego.

Należy zweryfikować wielkość mocy przyłączeniowej jak również mocy umownej wynikającej z zawartej umowy kompleksowej energii elektrycznej. W przypadku niewystarczającej mocy wynikającej z zawartej umowy należy wystąpić do przedsiębiorstwa dystrybucji energii z wnioskiem o wzrost mocy przyłączeniowej.

### 2.2.4 Zasilanie obiektu

Przepompownia ścieków wykonana będzie jako budowla podziemna prefabrykowana polimerobetonowa w formie zbiornika w postaci walca i podłączona do rurociągu tłocznego. Wewnątrz przepompowni zainstalowane będą zestawy pomp ściekowych z 3-fazowymi silnikami elektrycznymi oraz układ czujników poziomu ścieków w zbiorniku.

Przepompownia z zestawami pompowymi dostarczana jest fabrycznie z szafką sterowniczą wolnostojącą, kablami zasilającymi pompy i sterowniczymi. Kable wyprowadzone będą z szafki sterowniczej przepompowni do komory zbiornika przepompowni. Kable te należy układać w rurze ochronnej pomiędzy szafką sterowniczą a komorą przepompowni. Zaleca się stosować rurę ochronną „Arot” np. typu KR-110.

Zasilanie projektowanego obiektu (szafki sterowniczej) odbywać się będzie z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na działce nr 127/15.


Złącze kablowo-pomiarowe zrealizowane zostało przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie wg odrębnego opracowania w celu zasilania istniejącej przepompowni. Złącze stanowi własnością ENERGA – OPERATOR S.A. O/Koszalin.

### 2.2.5 Roboty kablowe 0,4 kV

Projektowane przyłącze kablowe wykonać kablami elektroenergetycznymi miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej typu YKYżo 5 x 6 mm<sup>2</sup> zgodnie z trasą pokazaną w projekcie zagospodarowania terenu.

Kabel wyprowadzić z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego i wprowadzić do projektowanej szafy sterowniczej przepompowni. Kabel zakończyć w miejscu lokalizacji szafy sterowniczej (szafę sterowniczą dostarczy Ecol Unicon razem z przepompownią).

Projektowane kable układać w ziemi po istniejących trasach stosując się do wymagań normy N SEP-E-004 w wykopach o głębokości 0.8 m (od docelowej rzędnej terenu) na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu niewysadzeniowego i zagęszczając je zgodnie z normą. Pozostały nadmiar ziemi wywieść, a nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego.

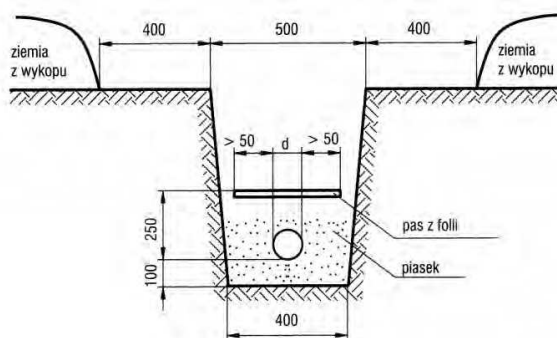

Jeżeli w/w głębokość nie będzie mogła być zachowana w przypadkach szczególnych, np. przejściu pod drogą, skrzyżowaniu z drogami wewnętrznymi (wjazd na posesję) lub obejściu urządzeń podziemnych to

dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kable należy chronić osłoną otaczającą odpowiednich średnicach.

Projektowane kable w miejscach skrzyżowań z innymi kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami (gaz, woda, kanał c.o.) należy prowadzić w rurach osłonach ułożonych na całej długości skrzyżowania plus 0,5 [m] w obie strony. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi musi być na całej długości i szerokości oznaczona folią perforowaną o grubości 0,5 mm. Folia koloru niebieskiego musi znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. Krawędzie foli muszą wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla.

Na kablu w normatywnych odległościach, umieścić przepisowe tabliczki informacyjne opisujące na nich typ i przekrój kabla, napięcie zasilania, rok budowy i właściciela oraz w projektowanej szafce pomiarowej zawiesić tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposób trwały przed wpływami czynników atmosferycznych.

Bezpośrednio przed całkowitym zasypaniem projektowanego kabla należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, nanosząc przebieg trasy układanej linii kablowej.

#### **2.2.6 Układ pomiarowy.**

Obecnie istniejąca przepompownia ścieków rozliczana jest na podstawie 3-fazowego licznika energii elektrycznej czynnej zainstalowanego w złączu kablo-pomiarowym zlokalizowanym w pobliżu przepompowni na dz. nr 127/15. Po dokonanej modernizacji licznik ten przejmie rolę licznika rozliczeniowego dla nowej przepompowni ścieków.

#### **2.2.7 Ochrona przeciwporażeniowa.**

W projektowanych obiektach zapewnia się ochronę przeciwporażeniową zgodnie z zaleceniami normy PN-HD 60364-4-41 oraz N SEP-E-001. Punkt rozdziału PEN na PE +N dokonany zostanie w istniejącym złączu kablo-pomiarowym.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w normalnych warunkach pracy sieci jest zapewniona przez środki ochrony podstawowej. Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie sieci i urządzeń współpracujących uniemożliwiając użytkownikowi oraz osobom postronnym bezpośredni kontakt z częściami czynnymi.

Dla ochrony podstawowej w sieci dystrybucyjnej nN-0.4 kV, jako środki ochrony podstawowej przeciwporażeniowej przyjęto: izolację podstawową części czynnych, obudowy, umieszczenie poza zasięgiem ręki oraz przez zastosowanie urządzeń izolowanych, posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez środki ochrony przy uszkodzeniu. Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie do porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji lub jej zniszczenia. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu dla linii nN-0.4 kV, jest zapewniona przez zastosowanie środków ochrony przeciwporażeniowej w postaci: samoczynnego wyłączenia obwodu zwarciovego spod napięcia” realizowane przez wyłączniki nadmiarowo prądowe w czasie  $t < 0,5s$ . Uzupełnienie ww. ochrony może spełnić także poprzez zainstalowanie w projektowanym obiekcie (szafie sterowniczej) wyłączników różnicowoprądowych o  $I_{\Delta N} = 30mA$  do obwodów urządzeń technologicznych, obwodów gniazd wtykowych oraz oświetlenia.

#### **2.2.8 Ochrona przeciwpożarowa**

W istniejącym złączu kablo-pomiarowym ENERGA–OPERATOR S.A. znajduje się wyłącznik główny zasilania, który spełnia zadanie wyłącznika głównego pożarowego, odłączającego zasilanie całego obiektu w przypadku pożaru. Wyłącznikiem głównym posiada sterowanie ręczne.

#### **2.2.9 Uziemienie robocze.**

W istniejącym złączu kablo-pomiarowym ENERGA–OPERATOR S.A. projektowany kable zalicznikowy

połączyć z szyną ochronno-neutralną PEN. W przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia w pobliżu istniejącego złącza wykonać uziom pionowy ze stali nierdzewnej  $\varnothing 14,2$  mm składające się z trzech prętów o długości 1,5 m każdy ( $3 \times 1,5 \text{ m} = 4,5 \text{ m}$ ). Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać wartości  $\leq 10 \Omega$ .

#### 2.2.10 Ochrona przepięciowa

Według informacji zawartych w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 roku, poz. 1422 z późniejszymi zmianami) w instalacjach elektrycznych (odbiorczych) należy stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Ochrona przepięciowa ujęta zostanie w oddzielnym opracowaniu wg. projektu typowego Ecol-Unicon w szafce sterowniczej.

#### 2.2.11 Uwagi końcowe.

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca uzyska niezbędne pozwolenia do prowadzenia robót.
- Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami budowy urządzeń elektrycznych.
- Po wykonaniu prac montażowych należy przeprowadzić niezbędne badania i stosowne pomiary pomontażowe, a protokoły przekazać w czasie odbioru użytkownikowi.
- Prace instalacyjne może wykonać jedynie firma (osoba) posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
- Każdorazowe odstępstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem niniejszego opracowania i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy.
- Zwrócić uwagę na przepisy BHP przy pracach montażowych oraz stosować sprzęt ochronny i środki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót.
- Stosować sprawdzone technologie wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni.
- W wyniku wykonanych robót budowlanych, nie zostaną naruszone interesy prawne osób trzecich.
- Teren po robotach kablowych doprowadzić do stanu pierwotnego z zastosowaniem stabilizacji gruntu.
- Zastosowane wyroby powinny posiadać odpowiednie atesty.

#### 2.2.12 OBLICZENIA TECHNICZNE.

Wielkość mocy wynikająca z zastosowanego zab. przedlicznikowego w istn. złączu kablowo-pomiarowym:

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wielkość istn. zab. przedlicznikowego           | $I_{nB} = 25 \text{ [A]}$                         |
| Wielkość mocy wynikająca zab. przedlicznikowego | $P_{max} = 16 \text{ [kW]};$                      |
| Wielkość mocy pomp:                             | $P_1 = 7,5 \text{ [kW]}; P_2 = 6,4 \text{ [kW]};$ |
|                                                 | $P_{max} > P_1 + P_2$                             |

#### Uwaga:

Należy zweryfikować wielkość mocy przyłączeniowej jak również mocy umownej wynikającej z zawartej umowy kompleksowej energii elektrycznej. W przypadku niewystarczającej mocy wynikającej z zawartej umowy a wynikającego z zastosowanego zabezpieczenia przelicznikowego należy wystąpić do przedsiębiorstwa dystrybucji energii z wnioskiem o wzrost mocy przyłączeniowej.

Dodatkowo na podstawie danych techniczny dostarczonych przez producenta przepompowni zaleca się aby rozruch pomp dokonywano w sposób miękki tzn. przez zastosowanie rozruchu gwiazda – trójkąt. Przy takim rozruch wartość prądu rozruchowego podana przez producenta wynosi 23A i jest ona mniejsza od zastosowanego istniejącego zabezpieczenia przedlicznikowego.



### Sprawdzenie przekroju przewodu zasilającego

Prąd obliczeniowy do wielkości mocy wynikającej z zastosowanego zabezpieczenia przedlicznikowego

$$I_{obl} = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi} = \frac{16000}{1,73 \cdot 400 \cdot 0,93} = 24,8[A]$$

Projektuje się kabel zasilający typu YKYżo 5 x 6 mm<sup>2</sup>, /750 V

$$I_{obl} \leq I_{nB} \leq I_{dd}$$

$$24,8[A] \leq 25[A] \leq I_{dd} = 56[A] - \text{warunek spełniony}$$

### Obliczenie spadku napięcia.

Do obliczeń przyjęto poniższy wzór na spadek napięcia dla najniekorzystniejszego przypadku:

$$\Delta U_{\%} = \frac{100 \cdot P \cdot l}{\gamma \cdot S \cdot U_n^2} = \frac{100 \cdot 16000 \cdot 5}{56 \cdot 6 \cdot 400^2} = 0,15[\%]$$

Spadku napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach.

Dla istniejącego zabezpieczenia zastosowanego w złączu warunek skuteczności ochrony p. porażeniowej.

$$I_{n1} = 63A,$$

$$I_{a1} = k \times I_{n1} = 4,9 \times 630 = 308,7A \quad (k = 4,9 \text{ wg charakterystyki zapewnia wyłączenie w czasie } t \leq 5 \text{ s. dla zabezpieczenia głównego w złączu})$$

Warunek samoczynnego wyłączenia w  $t \leq 5 \text{ s.}$

Zgodnie z obowiązującą PN-HD 60364-4-41, ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie będzie skuteczna, gdy impedancja pętli zwarcia

$$Z_s = \frac{U_o}{1,25 \times I_{a1}} = \frac{230[V]}{1,25 \times 308,7[A]} = 0,59[\Omega]$$

Aby skuteczność ochrony była spełniona dla wyłączników instalacyjnych reaktancja pętli zwarciovych nie może być większa od obliczonych.

Po zakończeniu robót, skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić pomiarami. Obliczeń dokonano dla najniekorzystniejszych warunków zasilania.

### UWAGA:

**Sprawdzić praktycznie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie po przyłączeniu do sieci energetycznej**

Opracował (a):

mgr inż. Monika Machniewska

mgr inż. Grzegorz Kinal

### 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**Nazwa obiektu budowlanego:**

Przepompownia ścieków  
Kategoria obiektu XXX.

**Temat opracowania:**

BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH

**Adres obiektu budowlanego:**

Jedn. ewid. Koszalin, dz. nr 127/15, obr. ewid. 0053 Koszalin

**Inwestor:**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

| Imię i nazwisko                                                                                | Specjalność i numer uprawnień                                                                                                                                                                          | Podpis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Projektant br. sanitarna:<br>mgr inż. Monika Machniewska<br>zam. Koszalin, ul. Cypryjska 12/15 | nr upr. ZAP/0103/PWOS/12<br>nr ewid. ZAP/IS/0046/09<br>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń<br>ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i<br>kanalizacyjnych |        |
| Projektant br. elektryczna:<br>mgr inż. Grzegorz Kinal<br>zam. Koszalin, ul. Cypryjska 12/15   | upr. bud. nr ZAP/0117/PWOE/12<br>nr ewid. ZAP/IE/0112/12<br>specjalność: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i<br>elektroenergetycznych bez ograniczeń                               |        |

## **1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT.**

W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych związanych z budową pompowni ścieków.

Kolejność wykonywanych czynności:

- Roboty ziemne
- Roboty instalacyjne
- Roboty porządkowe

## **2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.**

Na działce występują sieci uzbrojenia podziemnego, pompownia ścieków oraz złącze kablowo-pomiarowe.

## **3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

- ulica – występuje zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robót w ich pobliżu lub ciągu jezdnym;
- chodniki – zagrożenie j.w.;
- uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem lub zakażeniem), elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem), gazowych (zagrożenie zatruciem, wybuchem), wodociągowych (zagrożenie zalaniem wykopów wodą, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnień wykopu).

## **4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.**

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi mogą stwarzać następujące elementy:

- porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,
- rozszczelnienie urządzeń spawalniczych oraz sieci przewodów w trakcie prowadzenia prób ciśnieniowych,
- transport urządzeń technologicznych.
- zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów,
- zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych,
- zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości,
- zagrożenie urazów chemicznych skóry i naskórka podczas stosowania środków chemicznych,
- zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi,
- zagrożenie upadku ciężkich elementów, materiałów lub prefabrykatów z wysokości,
- 

## **5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU DLA PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.**

Przewiduje się prowadzenie cyklicznych szkoleń w następującym zakresie:

- instruktażu wstępnego ogólnego,
- instruktażu wstępnego dotyczącego poszczególnych stanowisk pracy,
- szkolenie okresowe.

Instruktaż pracowników obejmuje: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

przy poszczególnych czynnościach tj:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia, należy bezzwłocznie opuścić teren niebezpieczny. Powiadomić osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej.

Wstrzymać wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrożonym. Powiadomić kierownictwo budowy o zaistniałej sytuacji. W razie konieczności przystąpić do ratowania ludzi i mienia, równolegle wezwać służby ratownicze (pogotowie, straż pożarną).

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.

Pracownik nie może być dopuszczony do wykonywania prac bez środków ochrony indywidualnej, niezbędnej do wykonywania danej pracy. Nie może być dopuszczony do pracy bez środków zabezpieczających przed niekorzystnym działaniem warunków środowiska pracy. Środki te muszą spełniać

właściwości ochronne, użytkowe i zabezpieczające.

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi muszą być wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robót o rodzaju

wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

## **6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIĘDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.**

W celu eliminacji zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych należy przestrzegać następujących zasad:

- stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń producenta,
- wszystkie urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne badania i atesty dopuszczające do stosowania i użytku,



- do prac na wysokościach stosować atestowany sprzęt. Rusztowania stawiać na stabilnym i wytrzymałym podłożu,
- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,
- właściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzały zagrożeń dla pracowników,
- usuwanie zbędnych przedmiotów i odpadów,
- apteczka pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy.

Opracował (a):

mgr inż. Monika Machniewska

mgr inż. Grzegorz Kinal

PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI  
**KRET** *Jarosław Filipiak*  
SKWIERZYŃKA 4e, 75-016 KOSZALIN  
tel. 601971848

**Opinia Geotechniczna nt.**  
warunków gruntowo-wodnych panujących w rejonie  
projektowanej przepompowni w Koszalinie (oś Jamno).


Opracował:

dr inż. Jarosław Filipiak

PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI  
**"KRET"**  
dr inż. Jarosław Filipiak  
Skwierzyńska 4e, tel. 601 97 18 48  
75-016...KOSZALIN  
REGON 330604656, NIP 839-154-36-18

Koszalin, październik 2019 r.

Opinię geotechniczną na temat warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie planowanego zadania pt. „Koncepcja projektowa przebudowy przepompowni zlokalizowanej przy ul. Polnej w Koszalinie”, wykonano na zlecenie firmy: IST PROJEKT. Biuro projektowo – kosztorysowe z Koszalina. Pod względem administracyjnym analizowany teren znajduje się w północnej części miasta Koszalin, rejon osiedla Jamno. Ogólna lokalizacja obszaru badań przedstawiona została na mapie w skali 1:10 000, rysunek 1.

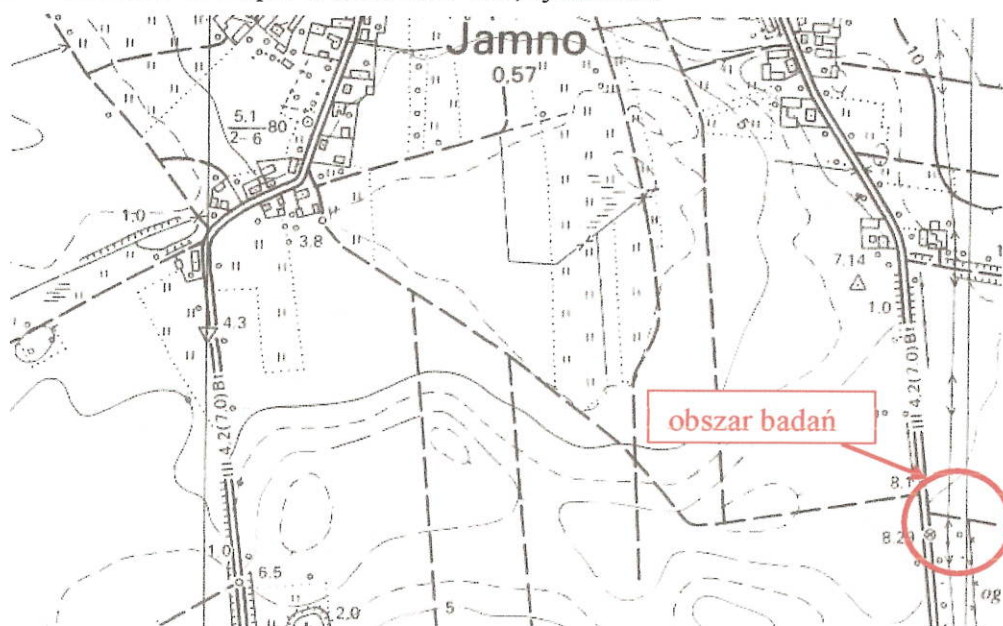

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań, skala 1:10000.

Według mapy geologicznej w podłożu zalegają utwory wieku plejstocénskiego, wykształcone w postaci mułków i piasków lokalnego zastoiska. Poniżej zalegają utwory zwałowe.

W celu przybliżenia warunków gruntowo-wodnych panujących w rejonie projektowanej modernizacji przepompowni wykonano jeden otwór penetracyjny do głębokości 4.0 m p.p.t.. Lokalizację wierceń, liczbę otworów, oraz głębokość wyznaczył projektant. Prace polowe wykonano we wrześniu 2019 r. Lokalizacja otworów oraz ich rzędne określono w oparciu o dane zawarte na mapie sytuacyjno-wysokościowej dostarczonej przez projektanta w sposób przybliżony. Lokalizację otworu pokazano na wycinku map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 (rysunek 2).

Na podstawie przeprowadzonych badań polowych określono rodzaj i stan gruntów oraz warunki wodne panujące w rejonie wierceń. Budowa podłoża przedstawiona została w postaci karty dokumentacyjnej otworu oraz w postaci profilu otworu penetracyjnego (załącznik).

W miejscach wierceń występuje warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości około 2.0 m poniżej powierzchni terenu (rejon kolektora sanitarnego), która jest podścielona warstwą, rodzimych gruntów mineralnych wykształconych w postaci pyłów i pyłów piaszczystych.

Wodę gruntową nawiercono w postaci sączeń na głębokości 3.6 m p.p.t..

Przeprowadzone rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych pozwala na przedstawienie następujących wniosków i zaleceń geotechnicznych.

- Nie wyklucza się zalegania w podłożu gruntów nasypowych o większej miąższości
- W przypadku napotkania podczas robót ziemnych na grunty nasypowe w poziomie posadowienia przepompowni, należy je wymienić na grunt niespoisty o kontrolowanym zagęszczeniu.
- W okresie badań, wodę gruntową nawiercono w postaci sączeń na głębokości 3.6 m p.p.t..
- Grunt rodzimy będzie się nadawał do obsypania przepompowni tylko o odpowiedniej wilgotności,





## Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych

### **rodzaj gruntu:**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| nN          | - nasyp niebudowlany        |
| nB          | - nasyp budowlany           |
| (PsH, gruz) | - skład nasypu              |
| P $\pi$     | - piasek pylasty            |
| Pd          | - piasek drobny             |
| Ps          | - piasek średni             |
| Pr          | - piasek gruby              |
| Po          | - pospółka                  |
| Pog         | - pospółka gliniasta        |
| Ż           | - żwir                      |
| Żg          | - żwir gliniasty            |
| K           | - kamienie                  |
| Pg          | - piasek gliniasty          |
| $\pi$ p     | - pył piaszczysty           |
| $\pi$       | - pył                       |
| Gp          | - glina piaszczysta         |
| G           | - glina                     |
| G $\pi$     | - glina pylasta             |
| Gpz         | - glina piaszczysta zwięzła |
| Gz          | - glina zwięzła             |
| G $\pi$ z   | - glina pylasta zwięzła     |
| Ip          | - il piaszczysty            |
| I           | - il                        |
| I $\pi$     | - il pylasty                |
| Nmp         | - namul piaszczysty         |
| Nmg         | - namul gliniasty           |
| Kr          | - kreda                     |
| Gy          | - gytia                     |
| T           | - torf                      |
| +K+Ż        | - domieszki                 |
| H           | - humus, części organiczne  |
| Gb          | - gleba                     |

### **stan gruntu niespoistego:**

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| ln  | - luźny               |
| szg | - średnio zagęszczony |
| zg  | - zagęszczony         |
| bzg | - bardzo zagęszczony  |

### **stan gruntu spoistego:**

|     |                    |
|-----|--------------------|
| zw  | - zwarty           |
| pzw | - półzwarty        |
| tpl | - twardoplastyczny |
| pl  | - plastyczny       |
| mpl | - miękkoplastyczny |
| pl  | - płynny           |






### **wilgotność gruntu:**

|    |                 |
|----|-----------------|
| su | - suchy         |
| mw | - mało wilgotny |
| w  | - wilgotny      |
| nw | - nawodniony    |




**I**

- ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej
- sączenia wody
- numer warstwy geotechnicznej


| poziom wody                                                                        | próbka gruntu | skala 1:50 | głębokość [m] | profil litologiczny                                                                | opis gruntu, domieszki, barwa                                                                            | stan gruntu | uwagi |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1                                                                                  | 2             | 3          | 4             | 5                                                                                  | 6                                                                                                        | 7           | 8     |
|  |               | 0.0        | 0.0           |   | nN(PdH), nasyp niekontrolowany o składzie piasek drobny próchniczny, brązowa,                            | szg/ln      |       |
|                                                                                    |               | 1.0        | 1.0           |   | nN(PdH, Gb), nasyp niekontrolowany o składzie piasek drobny próchniczny, gleba nieliczne, ciemnobrązowa, | szg/ln      |       |
|                                                                                    |               | 2.0        | 2.0           |   | Pd, piasek drobny, jasnożółta, mw,                                                                       | szg         |       |
|                                                                                    |               | 3.0        | 3.0           |                                                                                    |                                                                                                          |             |       |
|                                                                                    |               | 4.0        | 4.2           |  | πp/πl, pył piaszczysty na pył, brązowa,                                                                  | pl          |       |
|                                                                                    |               | 5.0        |               |                                                                                    |                                                                                                          |             |       |
|                                                                                    |               | 6.0        |               |                                                                                    | opracował: dr inż. Jarosław Filipiak                                                                     |             |       |





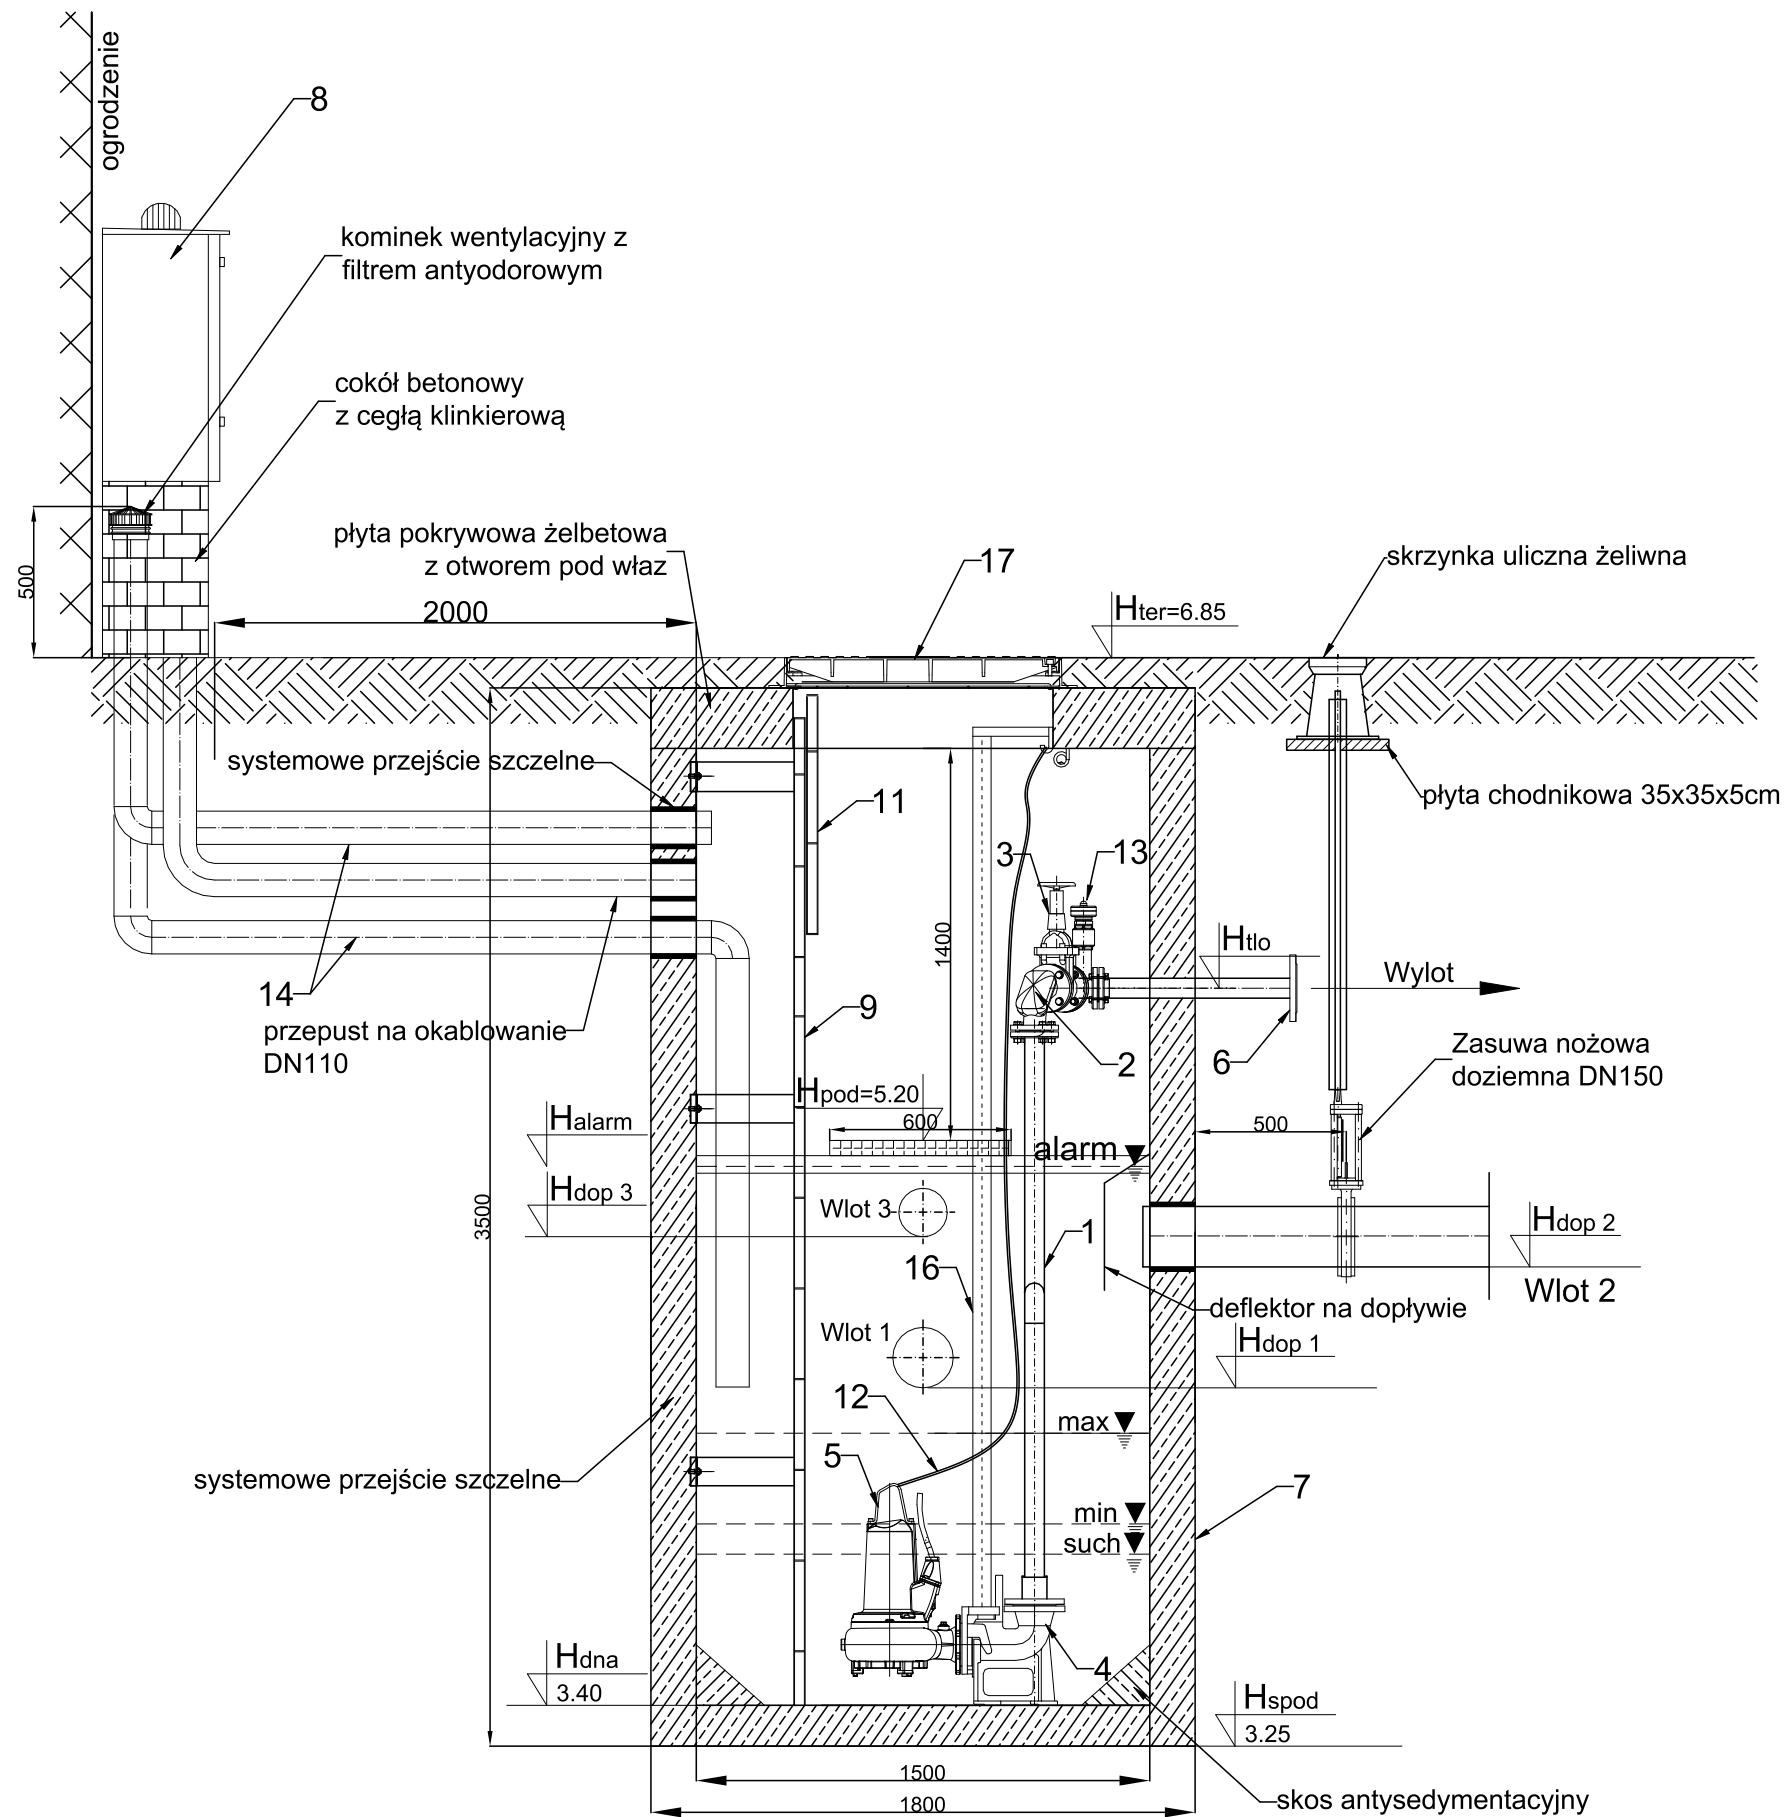

|    | Oznaczenie              | m n.p.m. |
|----|-------------------------|----------|
| 1  | H <sub>ter</sub>        | 6.85     |
| 2  | H <sub>pok</sub>        | 6.85     |
| 3  | H <sub>tlo</sub>        | 5,75     |
| 4  | H <sub>dop1</sub> DN200 | 4.45     |
| 5  | H <sub>dop2</sub> DN160 | 4.85     |
| 6  | H <sub>dop3</sub> DN160 | 4.95     |
| 7  | H <sub>alarm</sub>      | 4.70     |
| 8  | H <sub>max</sub>        | 4.30     |
| 9  | H <sub>min</sub>        | 4.00     |
| 10 | H <sub>such</sub>       | 3.90     |
| 11 | H <sub>dna</sub>        | 3.40     |

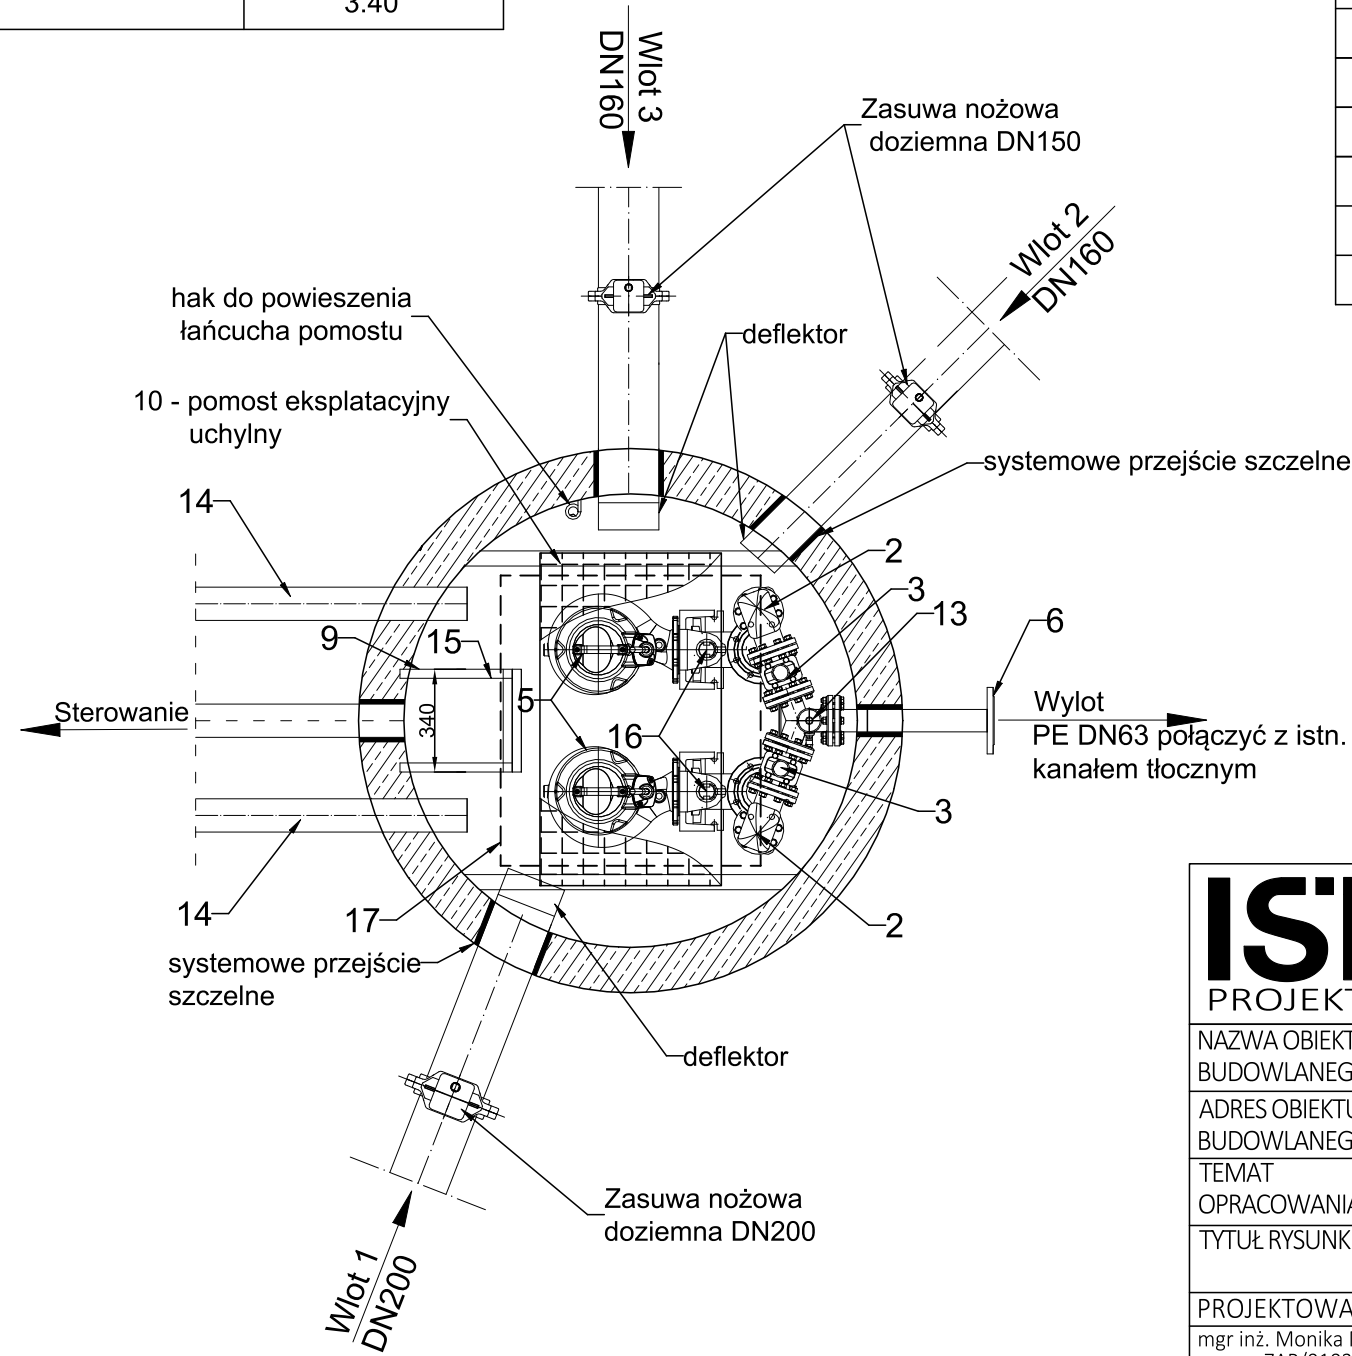


| Nazwa elementu |                                                               | szt. |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 1              | Orurowanie DN50 - stal 1.4301                                 | mb.  |
| 2              | Zawór kulowy zwrotny kolankowy DN50                           | 2    |
| 3              | Zasuwa miękkouszczelniona DN50                                | 2    |
| 4              | Stopa sprzęgająca                                             | 2    |
| 5              | Pompa GRP76D prod. HOMA P2= 6,4 kW                            | 2    |
| 6              | Kołnierz normowy DN50                                         | 1    |
| 7              | Zbiornik Beton C35/45 Ø1500 mm H=3,50 m                       | 1    |
| 8              | Szafa sterownicza                                             | 1    |
| 9              | Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna - stal 1.4307 CE | 1    |
| 10             | Pomost eksploatacyjny uchylny- stal 1.4301 + krata TWS        | 1    |
| 11             | Poręcz złazowa wysuwana - stal 1.4301                         | 2    |
| 12             | Łańcuch do pomp - A4                                          | 2    |
| 13             | Instalacja płucząca DN50                                      | 2    |
| 14             | Wentylacja KF/110/1000/KO/C                                   | 1    |
| 15             | Wysuwana poręcz drabiny stal 1.4307 CE                        | 1    |
| 16             | Prowadnice rurowe - stal 1.4301                               | 2    |
| 17             | Właz żeliwny EU-D-400 prostokątny 860x960 GJ                  | 1    |

|                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>IST</b><br>PROJEKT                                                                               |                                                                                                         | ul. Nowowiejskiego 9A/30<br>75-587 Koszalin<br>t 663 647 636<br>e ist.projekt@wp.pl   | NIP: 7642434643<br>REGON: 364205496 |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:                                                                          |                                                                                                         | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH                                                     |                                     |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:                                                                          |                                                                                                         | ul. Polna, 76-900 Koszalin<br>jedn. ewid. Koszalin, dz. nr 127/15, obr. 0053 Koszalin |                                     |
| TEMAT OPRACOWANIA:                                                                                  |                                                                                                         | Budowa przepompowni ścieków sanitarnych w ulicy Polnej w Koszalinie                   |                                     |
| TYTUŁ RYSUNKU:                                                                                      |                                                                                                         | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW                                                                 |                                     |
| PROJEKTOWAŁA:                                                                                       | SPRAWDZIŁ:                                                                                              | Branża:                                                                               | SANITARNA                           |
| mgr inż. Monika Machniewska<br>upr. nr ZAP/0103/PWOS/12<br><small>w specjalności sanitarnej</small> | mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz<br>upr. nr ZAP/0186/PWOS/08<br><small>w specjalności sanitarnej</small> | Data:                                                                                 | LISTOPAD 2019                       |
|                                                                                                     |                                                                                                         | Skala:                                                                                | 1:25                                |
|                                                                                                     |                                                                                                         | Nr rysunku:                                                                           | PB                                  |
|                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                       | 2                                   |




Istniejące złącze  
typu P1-Rs/LZV/F  
na działce nr 127/15  
Własność ENERGA-OPERATOR SA

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ :  
- SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

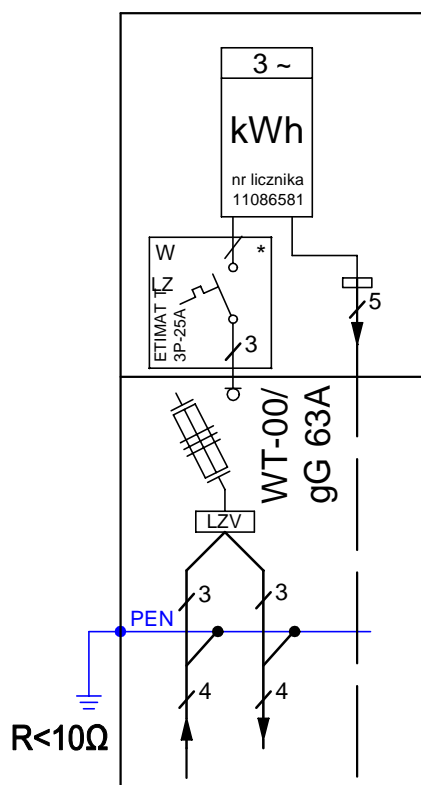

istniejące przyłącze  
ENERGA-OPERATOR SA O/Koszalin

Szafka sterownicza dostarczona z  
przepompownią

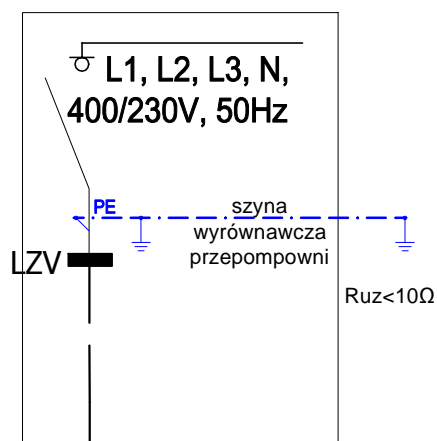

Projektowany kabel  
typu YKYżo 5x6 mm<sup>2</sup>;  
l=1/5m, ΔU=0,15%

### UWAGA

- \* WIELKOŚĆ ZGODNA Z WP E-OP KOSZALIN
- ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE, UKŁAD POŁĄCZEŃ I ZABEZPIECZENIA W ZŁĄCZU ZGODNE ZE STANDARDAMI E-OP KOSZALIN
- OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

**IST**  
PROJEKT

BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE  
MONIKA MACHNIEWSKA

ul. Nowowiejskiego 9A/30  
75-587 Koszalin  
t 663 647 636  
e ist.projekt@wp.pl

NIP: 7642434643  
REGON: 364205496

|                                                                                    |                                                                                       |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| NAZWA OBIEKTU<br>BUDOWLANEGO:                                                      | PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH                                                     |                   |               |
| ADRES OBIEKTU<br>BUDOWLANEGO:                                                      | ul. Polna, 76-900 Koszalin<br>jedn. ewid. Koszalin, dz. nr 127/15, obr. 0053 Koszalin |                   |               |
| TEMAT<br>OPRACOWANIA:                                                              | Budowa przepompowni ścieków sanitarnych w ulicy Polnej w Koszalinie                   |                   |               |
| TYTUŁ RYSUNKU:                                                                     | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA                                                              |                   |               |
| PROJEKTOWAŁ:                                                                       | SPRAWDZIŁ:                                                                            | Branża: SANITARNA |               |
| mgr inż. Grzegorz Kinal<br>upr. nr ZAP/0117/PWOE/12<br>w specjalności elektrycznej | mgr inż. Piotr Dziaczek<br>upr. nr ZAP/0124/PBE/18<br>w specjalności elektrycznej     | Data:             | LISTOPAD 2019 |
|                                                                                    |                                                                                       | Skala:            | 1:25          |
|                                                                                    |                                                                                       | Nr rysunku:<br>PB | 3             |