


- OZNACZENIA:
- 1– wodomierz
 - 2– zawór prosty
 - 3– zawór antyskażeniowy typu EA
 - 4– połączenie PE/stal (polirak)
 - 5– przejście szczelne przez strop/ściągę pierścien uszczelniający "2000 VST" produkcji KRONER
 - 6– rura osłonowa PVC DN/OD 100
 - 7– uszczelka gumowa–dwuczęściowa produkcji KRONER

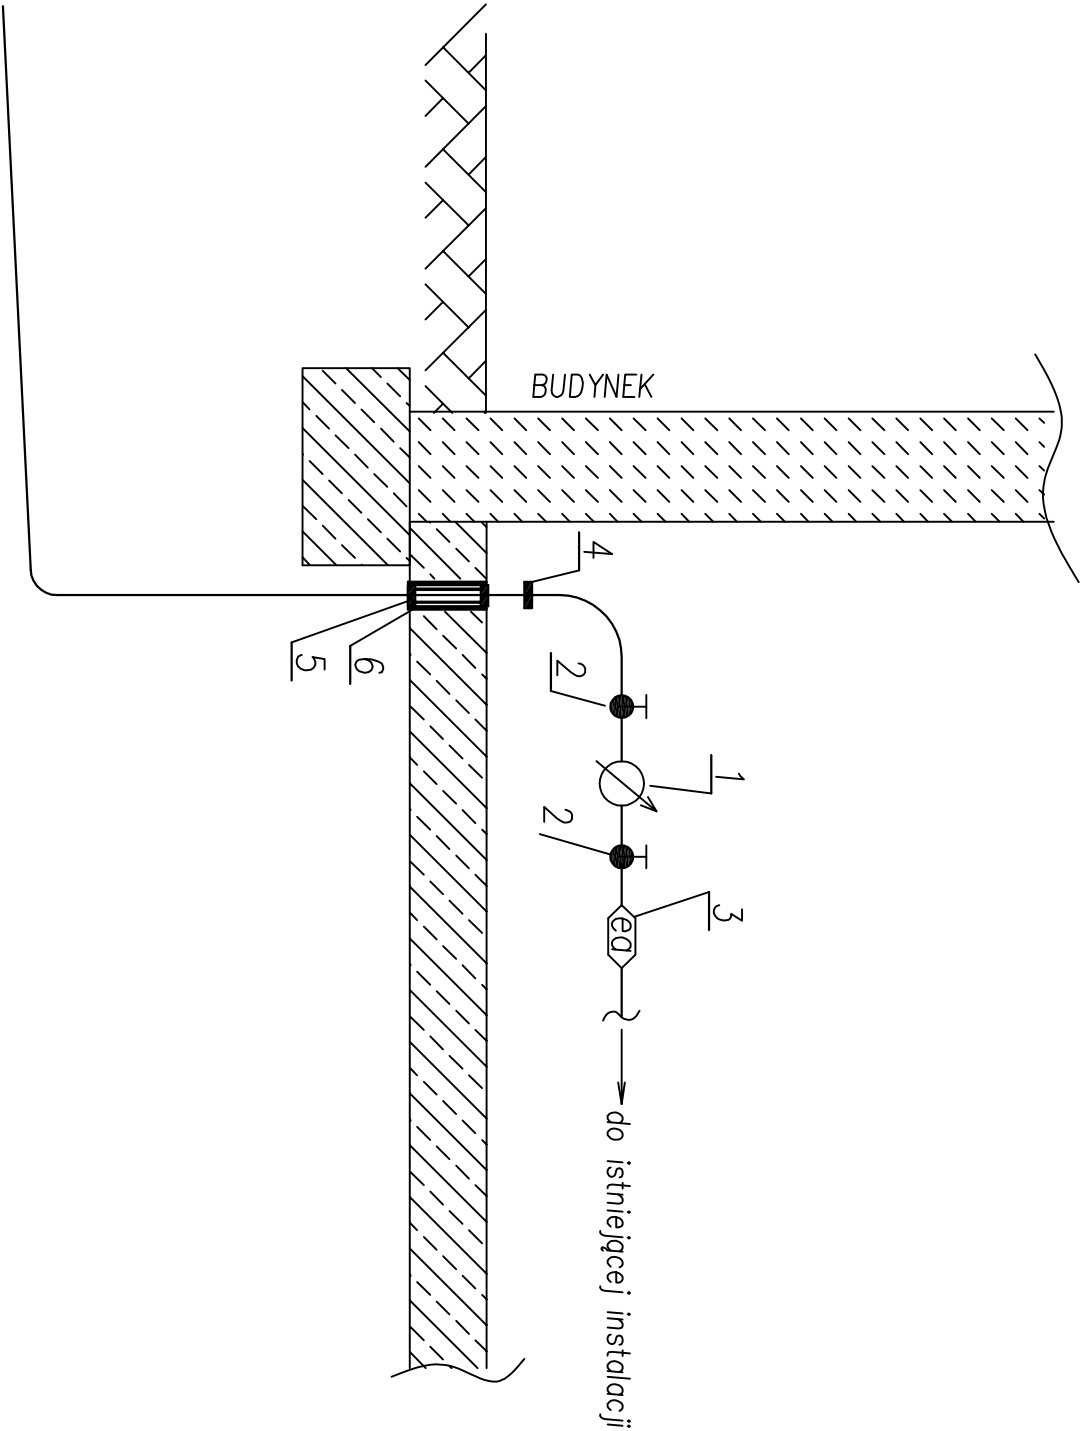

Obiekt,Adres,Inwestor			
Infrastruktura techniczna, Sieć wodociągowa m. Koszalin ul. Bliska i Daleka			
nr działek: 174, 163, 279/82, 189/1, 669, 279/81, 88/79, 166, 164, 88/66, 165, 166, 167, 88/54, 88/59, 192, 185, 186, 206, – obręb 17			
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 14			
Przedmiot rysunku		Skala	
Sposób podjęcia przyłącza do wodomierza przez ścianę i pod fundamentem		1:10	
PROJEKTOWAŁ		SPRAWDZIŁ	
inż. Miłta Gruszecka		dr inż. Tadeusz Gruszecki	
UAN/N/77210/78/90		A/PNB/8300/76/81	
specjalność sieci ściekowe		specjalność wod. kan.	
Nr rysunku			10