OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S 0,4kV

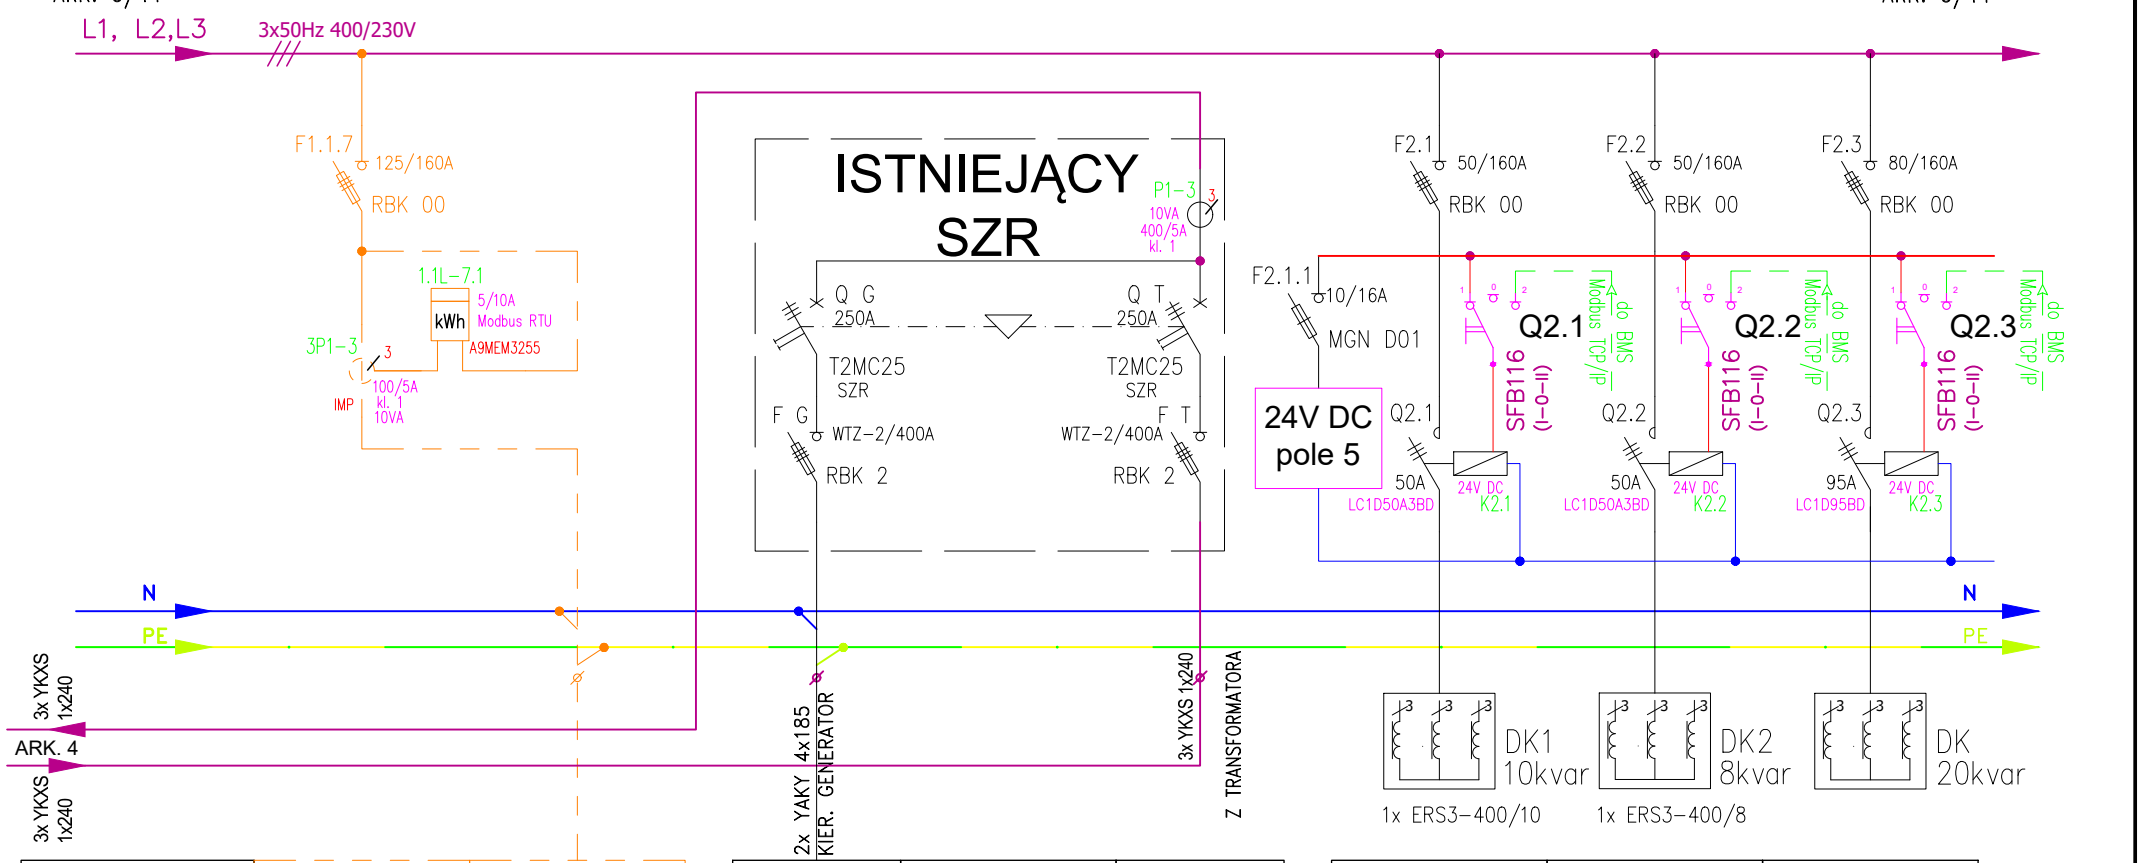

Nr obw.	RnN-1.1/7	RnN-1.1/7.1	RnN-1.1/G	RnN-1.1/SZR	RnN-1.1/T	BD-2/1	BD-2/2	BD-2/3
Odbior Nazwa	UKŁAD POMIAROWY POMIAR PRĄDU	UKŁAD POMIAROWY ODBIORCA	ZASILANIE AGREGAT	ISTNIEJĄCY SZR	ZASILANIE TRANSFORMATOR	kompensacja mocy biernej zdalna / lokalna	kompensacja mocy biernej zdalna / lokalna	kompensacja mocy biernej zdalna / lokalna
Moc (kVA) / (kW)	–	–	–	–	–	10kvar / 1 stopnień	8kvar /2 stopnień	20kvar /3 stopnień
Długość (m)	–	–	–	DO PRZENIESIENIA	–	1x dławiki 3-faz	1x dławiki 3-faz	1x dławiki 3-faz
Uwagi	REZERWA (M)	REZERWA (M)	–	ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE	–	1x 10kvar	1x 8kvar	istn. dławik 3-faz

Nr projektu	Nazwa rysunku	Nr rys.	Arkusz	Rewizja
1121W	ROZDZIELNICA RnN 0,4kV STACJA T 5 SCHEMAT I ELEWACJA	1121W_E_4_4_T5_REV1	4	01

STRZELEC INVESTMENT GROUP LTD
ODDZIAŁ W POLSCE
80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Niebieska 6
nip 204-000-54-24 e-mail: info@siglimited.co.uk
SIG

Inwestycja Adres: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA PÓL ODPŁYWOWYCH STUDNI GŁĘBIONOWYCH UJĘCIA WODY MOSTOWO

Inwestor: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Koszalinie
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

Projektant	mgr inż. Piotr Strzelec	upr. nr 253/Gd/2002 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej	
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Konstantynowicz	upr. nr 4157/Gd/89 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej	
Asystent proj.	inż. Przemysław Strzelec	----	Strzelec
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Faza	PW
Data	12.06.2021 r.
Skala	%