ARK. 4/9

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S 0,4kV

ARK. 6/9

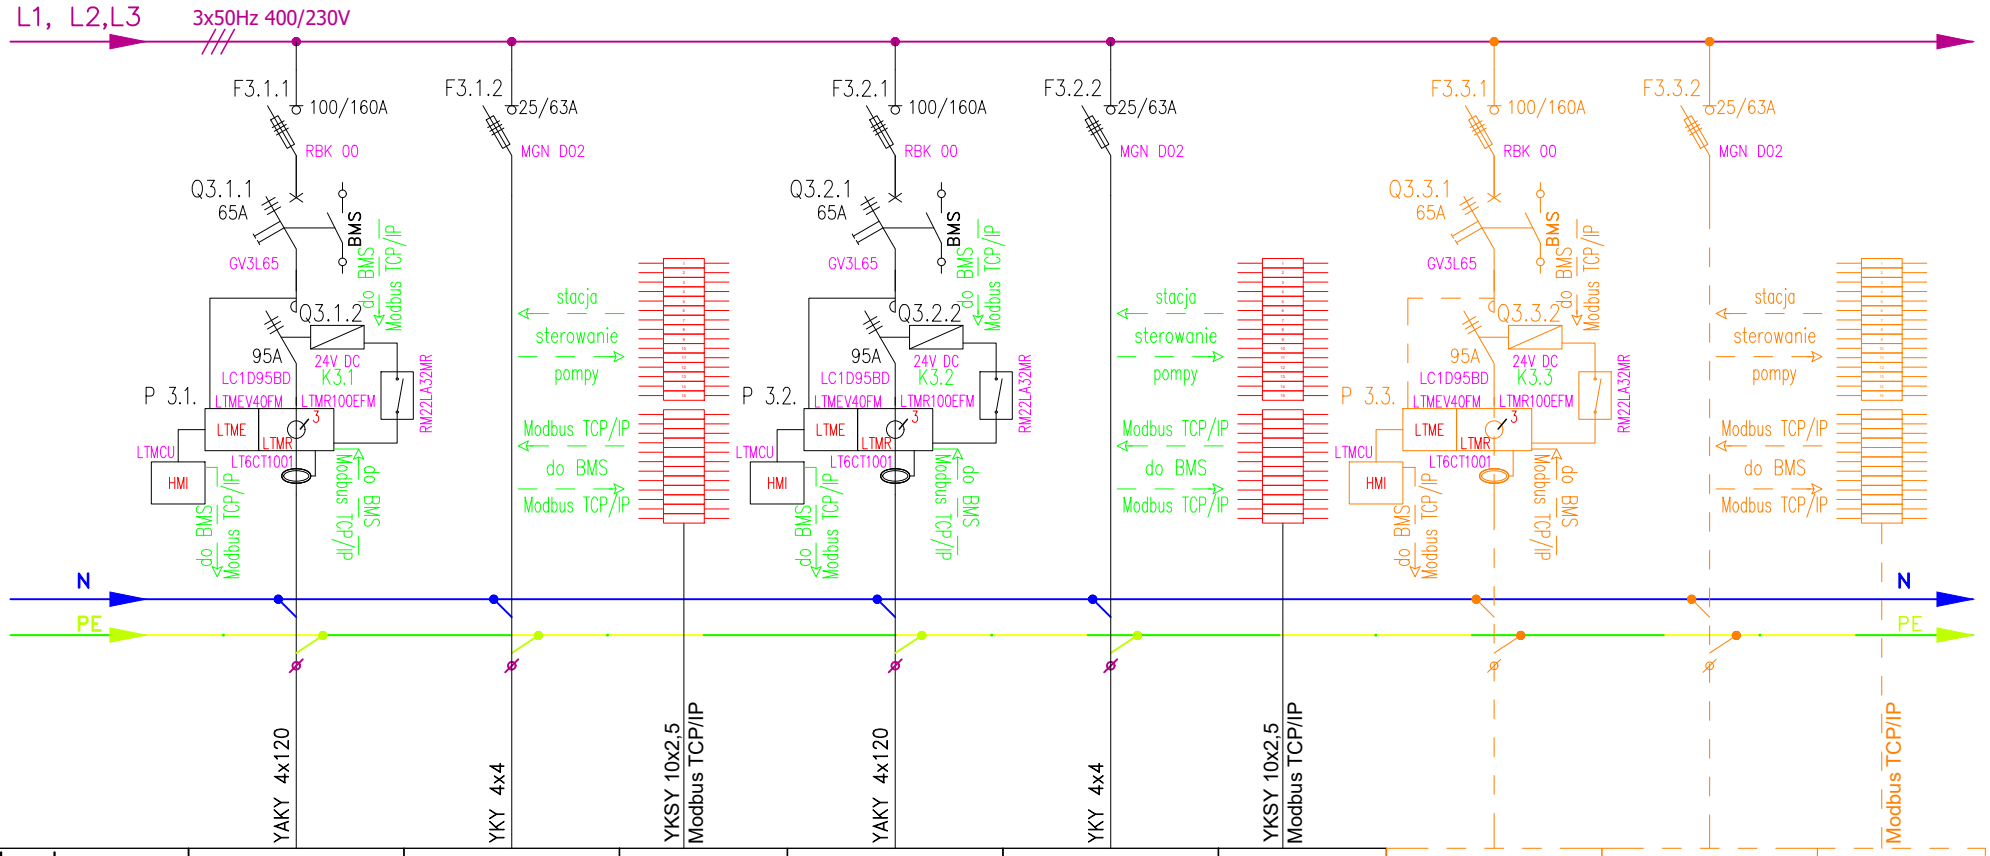

Nr obw.	RnN-3/1.1	RnN-3/1.2	RnN-3.1/1.3	RnN-3/2.1	RnN-3/2.2	RnN-3.1/2.3	RnN-3/3.1	RnN-3/3.2	RnN-3.1/3.3
Odbior Nazwa	zasilanie pomp 4Azb	potrzeby własne zagrody	sterowanie zdalne / lokalne	zasilanie pomp 8z	potrzeby własne zagrody	sterowanie zdalne / lokalne	zasilanie pomp REZERWA	potrzeby własne zagrody	sterowanie zdalne / lokalne
Moc (kVA) / (kW)	15kW	–	–	7kW	–	–	-kW	–	–
Długość (m)	istn.	istn.	–	istn.	istn.	–	istn.	istn.	–
Uwagi	4Azb	4Azb	4Azb	8z	8z + SOK1	8z	REZERWA (M)	REZERWA (M)	REZERWA (M)

Nr projektu	Nazwa rysunku	Nr rys.	Arkusz	Rewizja
1121W	ROZDZIELNICA RnN 0,4kV STACJA T 6A SCHEMAT I ELEWACJA	1121W_E_4_6_T6A_REV1	5	01

STRZELEC INVESTMENT GROUP LTD
ODDZIAŁ W POLSCE
80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Niebieska 6
nip 204-000-54-24 e-mail: info@siglimited.co.uk

Inwestycja
Adres

PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJA PÓL ODPŁYWOWYCH STUDNI GŁĘBINOWYCH UJĘCIA WODY MOSTOWO

Inwestor

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Koszalinie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

Projektant	mgr inż. Piotr Strzelec	upr. nr 253/Gd/2002 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej	Strzelec	BRANŻA ELEKTRYCZNA
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Konstantynowicz	upr. nr 4157/Gd/89 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej		Faza PW
Asystent proj.	inż. Przemysław Strzelec	----		Data 12.06.2021 r.
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala %