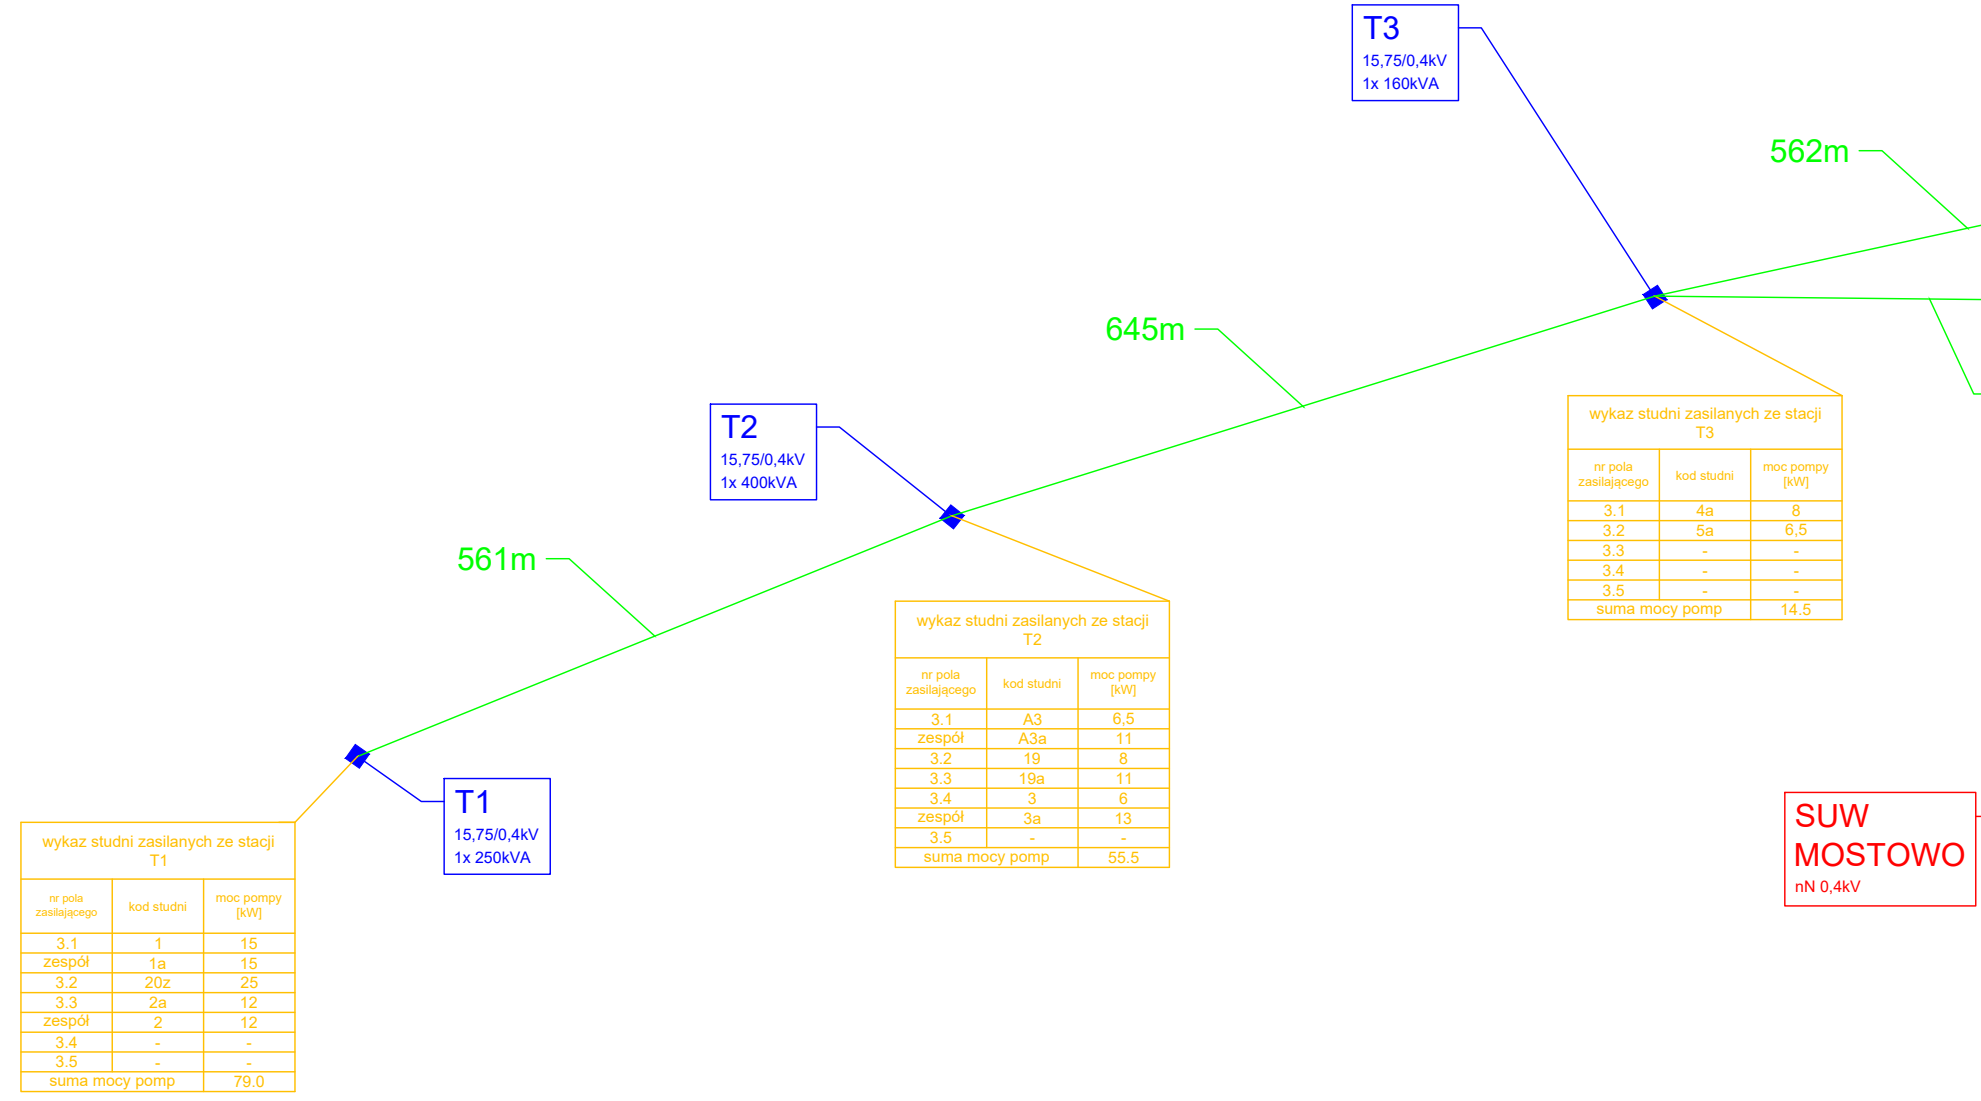
T3
15,75/0,4kV
1x 160kVA
562m
645m
T2
15,75/0,4kV
1x 400kVA
561m
T1
15,75/0,4kV
1x 250kVA
SUW
MOSTOWO
nN 0,4kV

wykaz studni zasilanych ze stacji T1

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | 1 | 15 |
| zespół | 1a | 15 |
| 3.2 | 20z | 25 |
| 3.3 | 2a | 12 |
| zespół | 2 | 12 |
| 3.4 | - | - |
| 3.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 79.0 |

wykaz studni zasilanych ze stacji T2

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | A3 | 6,5 |
| zespół | A3a | 11 |
| 3.2 | 19 | 8 |
| 3.3 | 19a | 11 |
| 3.4 | 3 | 6 |
| zespół | 3a | 13 |
| 3.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 55.5 |

wykaz studni zasilanych ze stacji T3

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | 4a | 8 |
| 3.2 | 5a | 6,5 |
| 3.3 | - | - |
| 3.4 | - | - |
| 3.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 14.5 |

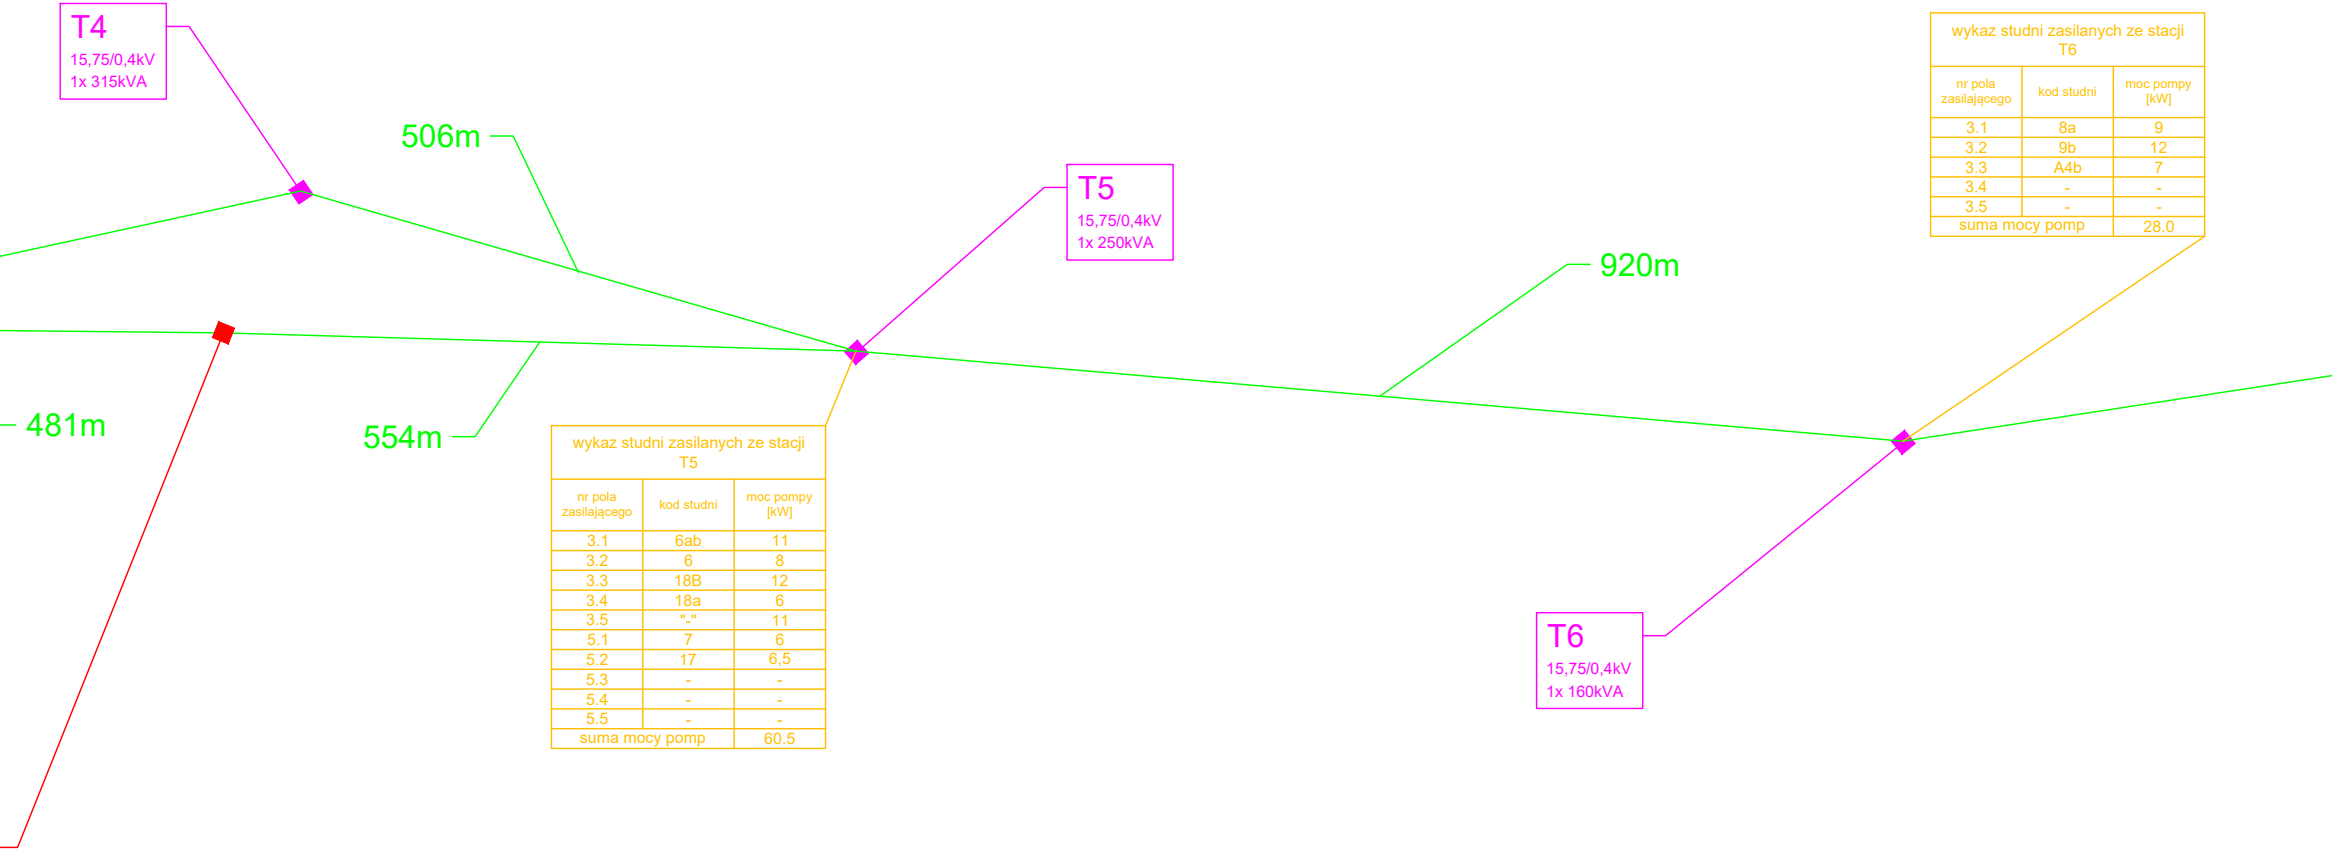
T4
15,75/0,4kV
1x 315kVA
506m
T5
15,75/0,4kV
1x 250kVA
920m
481m
554m
T6
15,75/0,4kV
1x 160kVA

wykaz studni zasilanych ze stacji T5

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | 6ab | 11 |
| 3.2 | 6 | 8 |
| 3.3 | 18B | 12 |
| 3.4 | 18a | 6 |
| 3.5 | "-" | 11 |
| 5.1 | 7 | 6 |
| 5.2 | 17 | 6,5 |
| 5.3 | - | - |
| 5.4 | - | - |
| 5.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 60.5 |

wykaz studni zasilanych ze stacji T6

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | 8a | 9 |
| 3.2 | 9b | 12 |
| 3.3 | A4b | 7 |
| 3.4 | - | - |
| 3.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 28.0 |

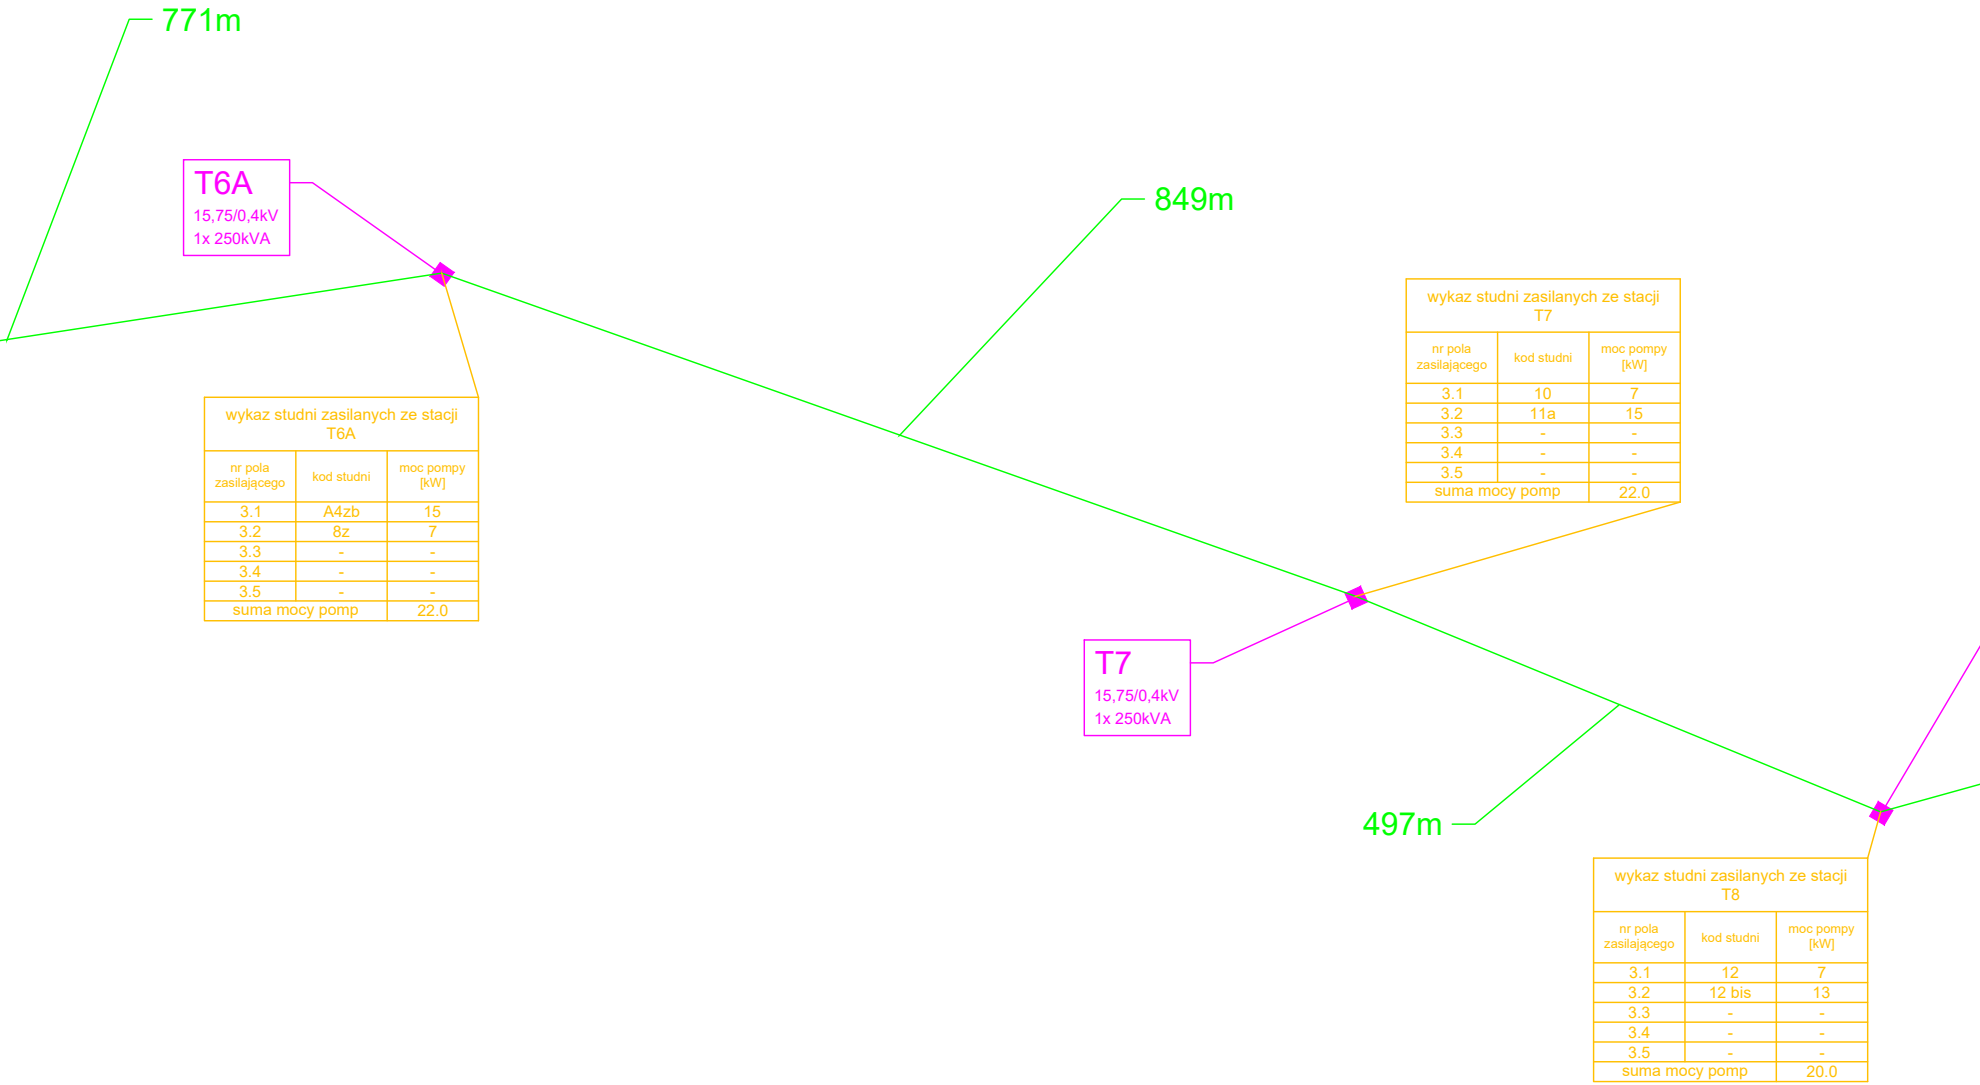
771m
T6A
15,75/0,4kV
1x 250kVA
849m
T7
15,75/0,4kV
1x 250kVA
497m

wykaz studni zasilanych ze stacji T6A

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | A4zb | 15 |
| 3.2 | 8z | 7 |
| 3.3 | - | - |
| 3.4 | - | - |
| 3.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 22.0 |

wykaz studni zasilanych ze stacji T7

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | 10 | 7 |
| 3.2 | 11a | 15 |
| 3.3 | - | - |
| 3.4 | - | - |
| 3.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 22.0 |

wykaz studni zasilanych ze stacji T8

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | 12 | 7 |
| 3.2 | 12 bis | 13 |
| 3.3 | - | - |
| 3.4 | - | - |
| 3.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 20.0 |

## UWAGI:

1. Lokaizacja
2. Odległości
3. Parametry

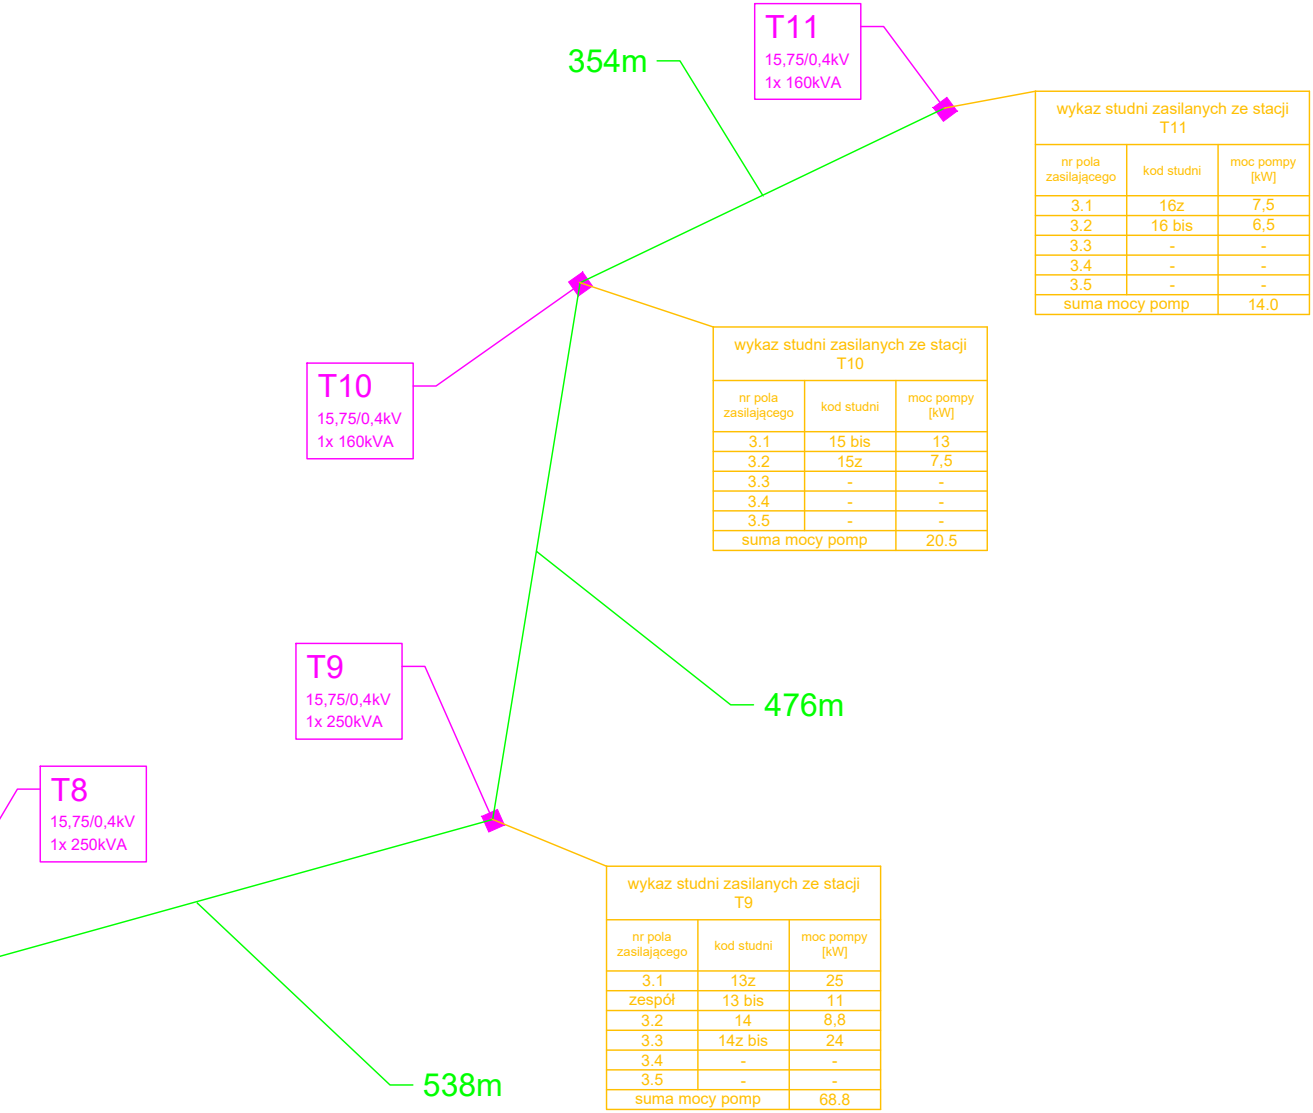
T11
15,75/0,4kV
1x 160kVA
354m
T10
15,75/0,4kV
1x 160kVA
476m
T9
15,75/0,4kV
1x 250kVA
T8
15,75/0,4kV
1x 250kVA
538m

wykaz studni zasilanych ze stacji T11

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | 16z | 7,5 |
| 3.2 | 16 bis | 6,5 |
| 3.3 | - | - |
| 3.4 | - | - |
| 3.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 14.0 |

wykaz studni zasilanych ze stacji T10

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | 15 bis | 13 |
| 3.2 | 15z | 7,5 |
| 3.3 | - | - |
| 3.4 | - | - |
| 3.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 20.5 |

wykaz studni zasilanych ze stacji T9

| nr pola zasilającego | kod studni | moc pompy [kW] |
|---|---|---|
| 3.1 | 13z | 25 |
| zespół | 13 bis | 11 |
| 3.2 | 14 | 8,8 |
| 3.3 | 14z bis | 24 |
| 3.4 | - | - |
| 3.5 | - | - |
| suma mocy pomp | | 68.8 |

stacji wg współrzędnych geograficznych.

pomiedzy stacjami mierzone w linii prostej - wg komunikacji radiowej.

techniczne stacji i oznaczenia studni wg dokumentacji eksploatacyjnej Zamawaijącego.

| NR | data rewizji | |
|---|---|---|
| 01 | 2021.06.12 | wprowadzenie zaleceń Zamawiającego |
| 00 | 2021.05.31 | wydanie pierwsze |

STRZELEC INVESTMENT GROUP LTD
ODDZIAŁ W POLSCE
80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Niebieska 6
nip 204-000-54-24 e-mail: info@siglimited.co.uk

1121W

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

SKALA
-

INWESTOR:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

INWESTYCJA:
PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJA PÓL ODPŁYWOWYCH STUDNI GŁĘBIONOWYCH
UJECIA WODY MOSTOWO

NR RYS.
E-2

Nazwa pliku 1121W_E_2_REV1

Nazwa rysunku
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA
STUDNI ZE STACJI TRANSFORMATOROWYCH

DATA
05.2021R.

PROJEKTANT:
mgr inż. Piotr Strzelec
upr. nr 253/Gd/2002
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Janusz Konstantynowicz
upr. nr 4157/Gd/89
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej

ASYSTENT PROJ: inż. Przemysław Strzelec

Strelec