ARK. 1/11

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S 0,4kV

ARK. 3/11

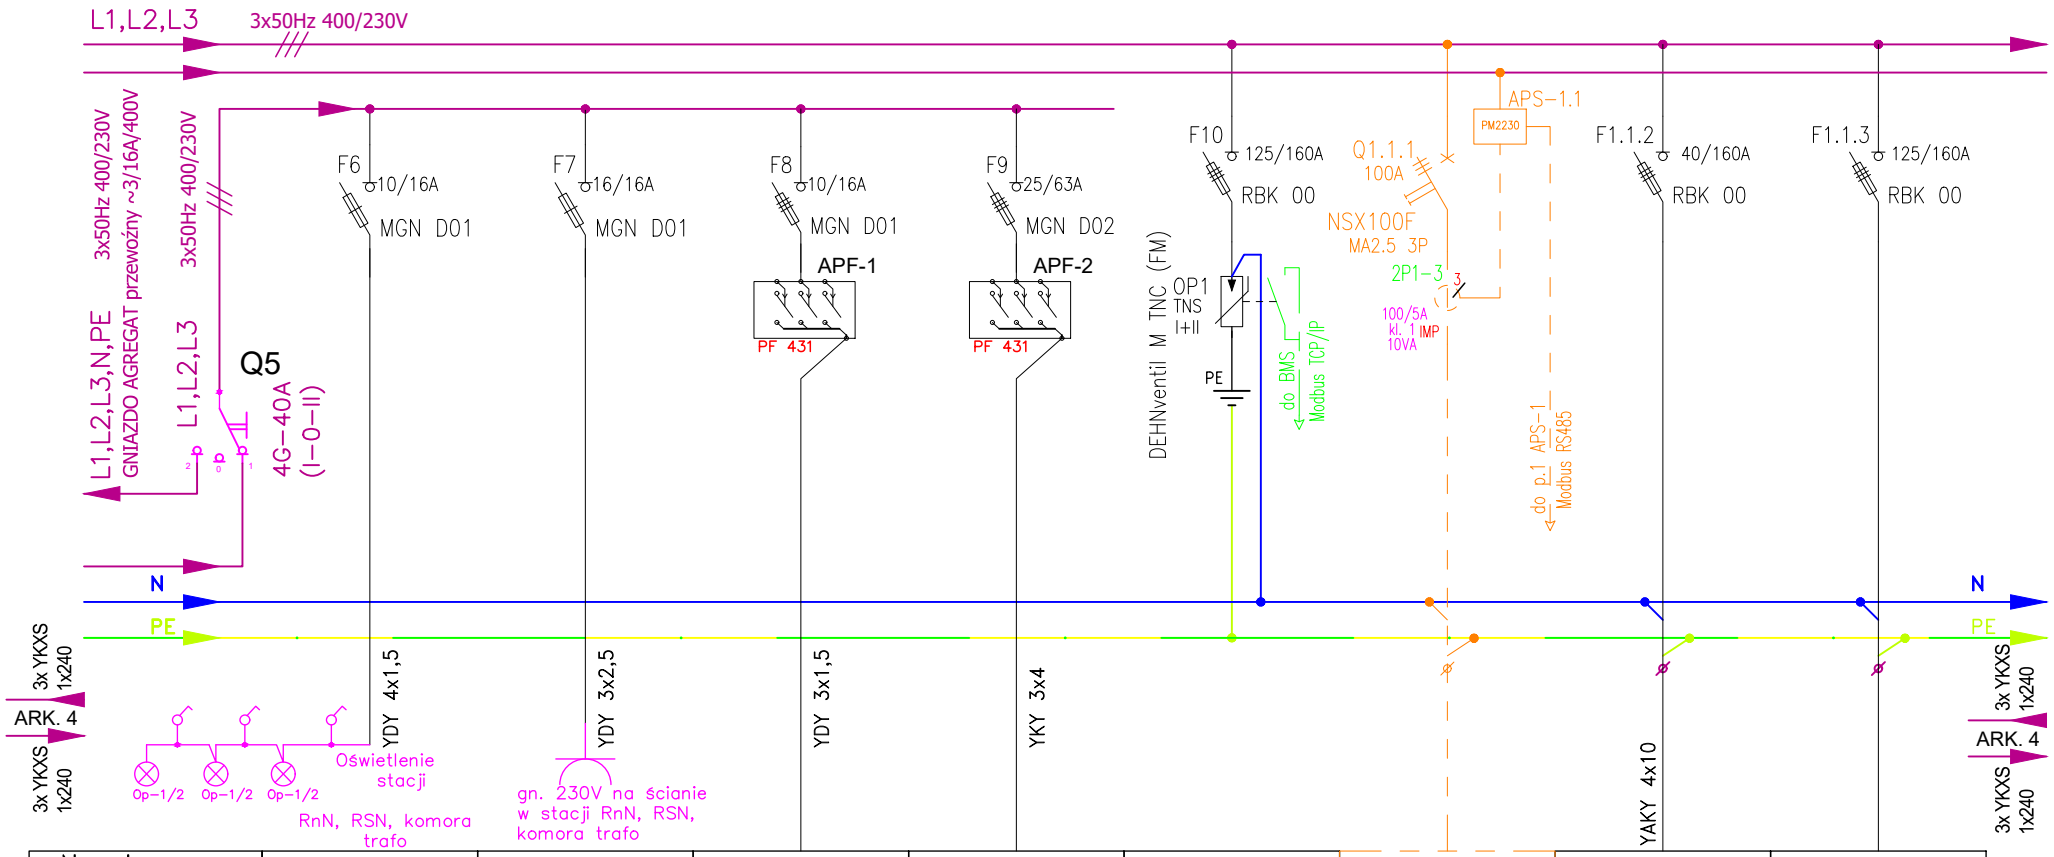

Nr obw.	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	RnN-1.1/1	RnN-1.1/2	RnN-1.1/3
Odbior Nazwa	instalacja oświetlenia stacji	instalacja gniazd stacji	instalacja SSWiN stacji	SZAFA AKPiA	ochrona przeciwprzepięciowa	rezerwa –	KZ-1c + SOK-2	rezerwa –
Moc (kVA) / (kW)	–	–	–	–	–	–	ISTN.	–
Długość (m)	–	–	–	–	–	–	ISTN.	–
Uwagi	–	–	alarm kontrola zdalna	POLE NR 5	TYP 1+2	REZERWA (M)	KOM. ZAS. + SOK	–

Nr projektu	Nazwa rysunku	Nr rys.	Arkusz	Rewizja
1121W	ROZDZIELNICA RnN 0,4kV STACJA T 5 SCHEMAT I ELEWACJA	1121W_E_4_4_T5_REV1	2	01

SIG
STRZELEC INVESTMENT GROUP LTD
ODDZIAŁ W POLSCE
80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Niebieska 6
nip 204-000-54-24 e-mail: info@siglimited.co.uk

Inwestycja Adres: PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJA PÓL ODPŁYWOWYCH STUDNI GŁĘBINOWYCH UJĘCIA WODY MOSTOWO

Inwestor: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Koszalinie
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

Projektant	mgr inż. Piotr Strzelec	upr. nr 253/Gd/2002 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej	
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Konstantynowicz	upr. nr 4157/Gd/89 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej	
Asystent proj.	inż. Przemysław Strzelec	----	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis

BRANŻA **ELEKTRYCZNA**

Faza PW

Data 12.06.2021 r.

Skala %