ARK. 2/9

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S 0,4kV

ARK. 4/9

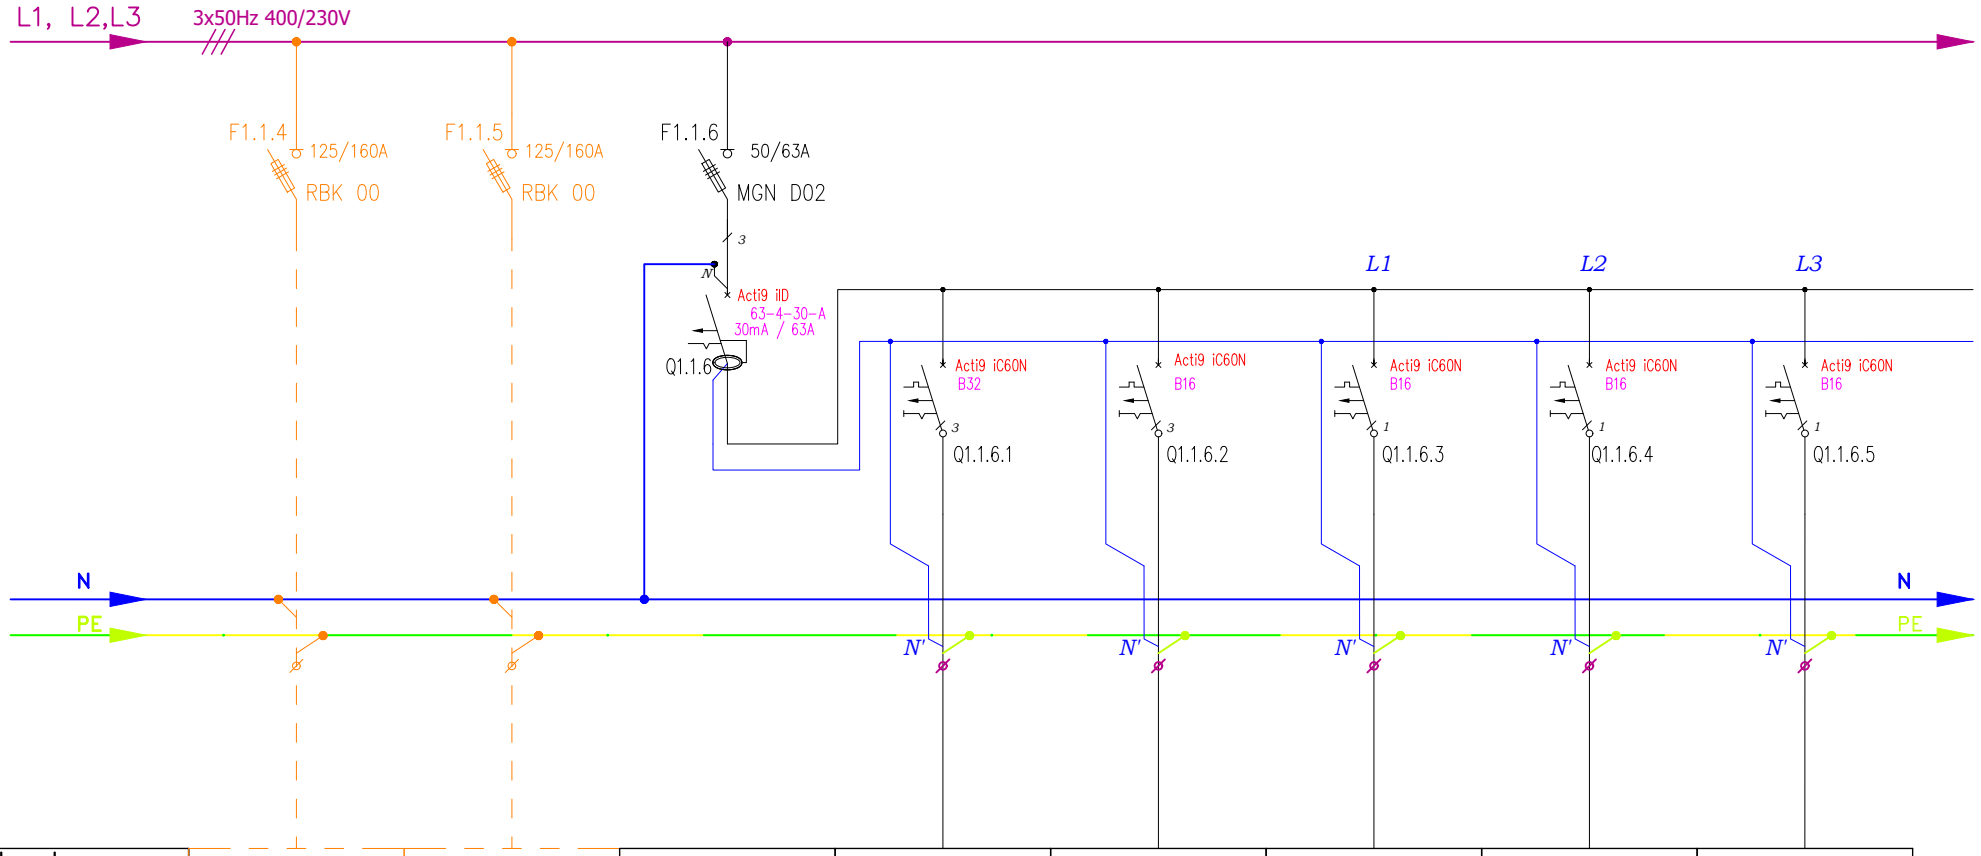

Nr obw.	RnN-1.1/4	RnN-1.1/5	RnN-1.1/6	RnN-1.1/6.1	RnN-1.1/6.2	RnN-1.1/6.3	RnN-1.1/6.4	RnN-1.1/6.5
Odbior	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa
Nazwa	–	–	–	–	–	–	–	–
Moc (kVA) / (kW)	–	–	–	–	–	–	–	–
Długość (m)	–	–	–	–	–	–	–	–
Uwagi	REZERWA (M)	REZERWA (M)	–	–	–	–	–	–

Nr projektu 1121W	Nazwa rysunku	ROZDZIELNICA RnN 0,4kV STACJA T 6A SCHEMAT I ELEWACJA	Nr rys. 1121W_E_4_6_T6A_REV1	Arkusz 3	Rewizja 01

STRZELEC INVESTMENT GROUP LTD
ODDZIAŁ W POLSCE
80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Niebieska 6
nip 204-000-54-24 e-mail: info@siglimited.co.uk

Inwestycja Adres: PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJA PÓL ODPŁYWOWYCH STUDNI GŁĘBINOWYCH UJĘCIA WODY MOSTOWO

Inwestor: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Koszalinie
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

Projektant	mgr inż. Piotr Strzelec	upr. nr 253/Gd/2002 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej	
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Konstantynowicz	upr. nr 4157/Gd/89 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektryczno-elektroenergetycznej	
Asystent proj.	inż. Przemysław Strzelec	----	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis

BRANŻA **ELEKTRYCZNA**
Faza PW
Data 12.06.2021 r.
Skala %