ul. Brzozowa Nr 22
dz. nr 162

ul. Brzozowa Nr24
dz. nr 161

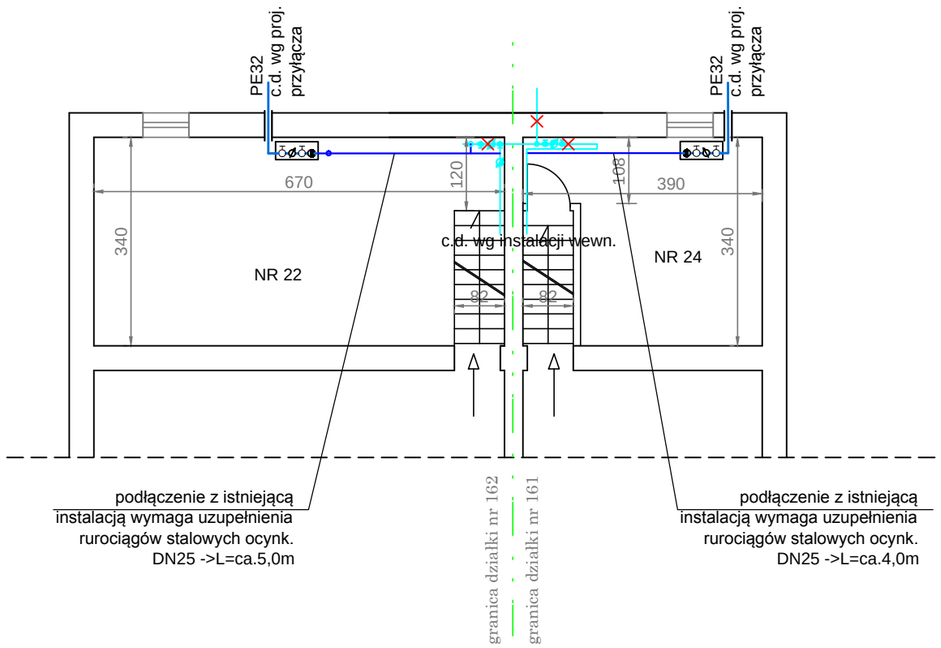

konsola wodomierzowa



1. Zawór kulowy DN25
2. Wodomierz DN20, Q_{nom}=4m³/h
3. Zawór kulowy DN25
4. Zawór antyskażeniowy EA DN25 z możliwością nadzoru montowany od strony instalacji

Uwaga:
Stan istniejący: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego, zawory odcinające w złym stanie technicznym, za wodomierzem głównym na odgałęzieniu dodatkowy wodomierz - zgodnie z poniższym schematem

STAN ISTNIEJĄCY
BUDYNEK NR 22:

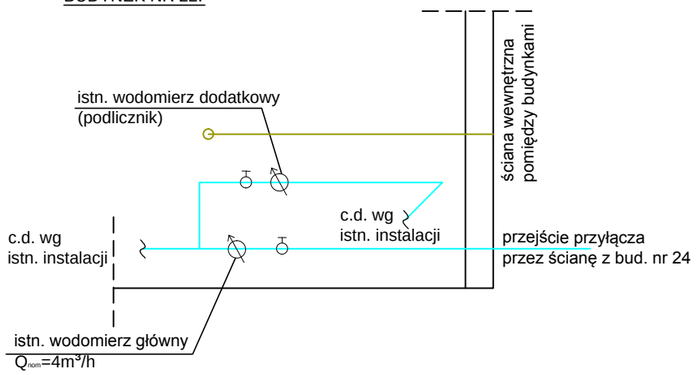

ul. Brzozowa Nr 21
dz. nr 147

ul. Brzozowa Nr 19
dz. nr 148

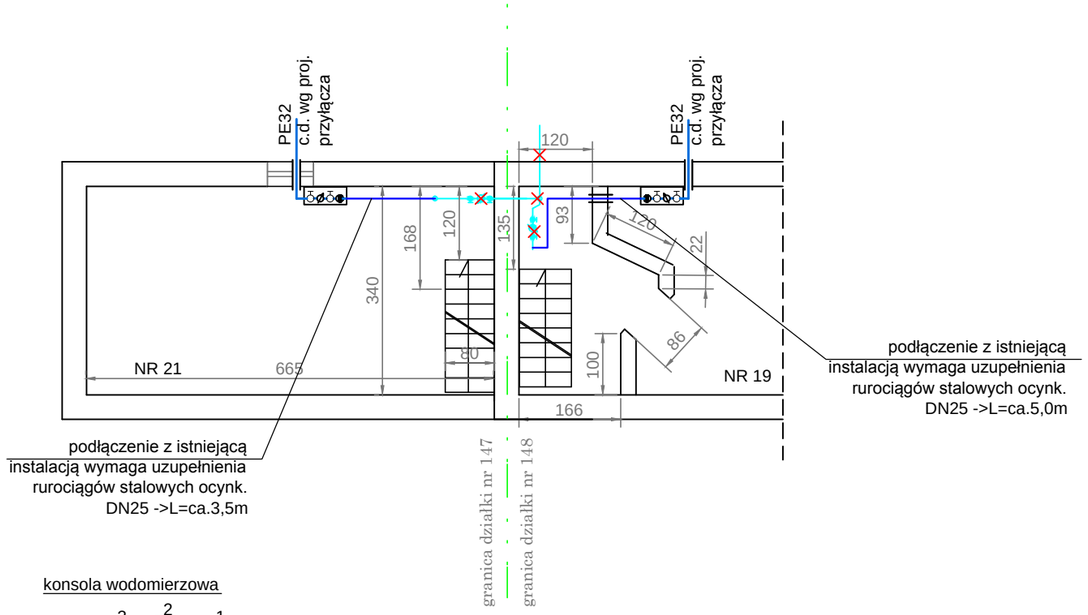

konsola wodomierzowa



1. Zawór kulowy DN25
2. Wodomierz DN20, Q_{nom}=4m³/h
3. Zawór kulowy DN25
4. Zawór antyskażeniowy EA DN25 z możliwością nadzoru montowany od strony instalacji

Uwaga:
Stan istniejący: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego, zawory odcinające w złym stanie technicznym

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE32x2,0
- RURA OCHRONNA PE63, STOSOWAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE typu WGC
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE Z ARMATURĄ, WODOMIERZEM I ODCINKIEM INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ WEWN. RUROCIĄGAMI STALOWYMI OCYNK. DN25
- ISTNIEJĄCA ISTALACJA GAZOWA

SANIWENT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz

75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
tel. 698-731-508
mail:saniwent@wp.pl
www.saniwent.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANWGO:	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI
ADERS OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ul. Brzozowa, dz. nr 130, 159, 191/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173/3 obr. 0009
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozowej w Koszalinie
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PIWNICY LOKALIZACJA WODOMIERZA BUDYNKI MIESZKALNE NR 19-21 i 22-24

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz	upr. nr ZAP/0186/PWOS/08	sieci i instalacje sanitarne		1:100	11.2019
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Daria Tytanicz-Waszczur	upr. nr ZAP/0202/POOS/11	sieci i instalacje sanitarne		NR RYS.	FAZA PROJ.
OPRACOWAŁA	mgr inż. Marta Czajkowska				S12	PW