




ul. Brzozowa Nr 12
dz. nr 168/1




- Uwaga:
Stan istniejący: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego,
zawory odcinające w złym stanie technicznym

LEGENDA:

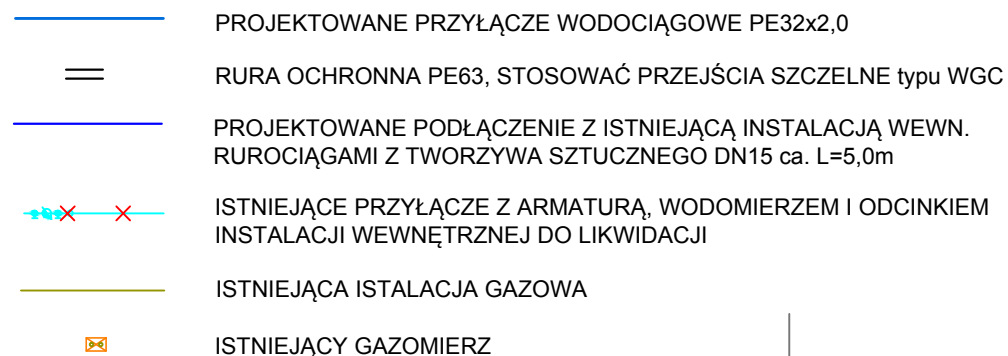


ul. Brzozowa Nr 9
dz. nr 153/2

ul. Brzozowa Nr 7
dz. nr 154

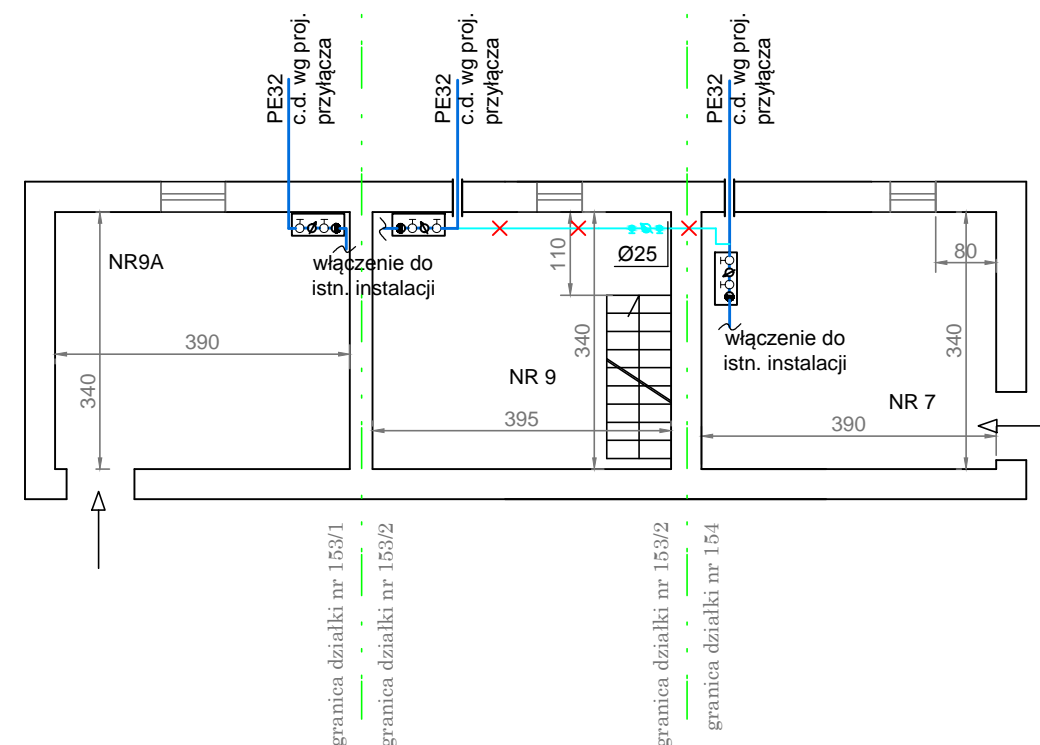

konsola wodomierzowa



1. Zawór kulowy DN25
2. Wodomierz DN20, $Q_{nom}=4m^3/h$
3. Zawór kulowy DN25
4. Zawór antyskażeniowy EA DN25 z możliwością nadzoru montowany od strony instalacji

Uwaga:
Stan istniejący: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego,
zawory odcinające w złym stanie technicznym

SANIWENT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz

75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15

tel. 698-731-508

mail:saniwent@wp.pl

www.saniwent.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI					
ADERS OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ul. Brzozowa, dz. nr 130, 159, 191/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173/3 obr. 0009					
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozowej w Koszalinie					
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PIWNICY LOKALIZACJA WODOMIERZA BUDYNKI MIESZKALNE NR 7-9-9a i 10-12					
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz	upr. nr ZAP/0186/PWOS/08	sieci i instalacje sanitarne		1:100	11.2019
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Daria Tytanicz-Waszczur	upr. nr ZAP/0202/POOS/11	sieci i instalacje sanitarne			
OPRACOWAŁA	mgr inż. Marta Czajkowska				S9	FAZA PROJ.
						PW