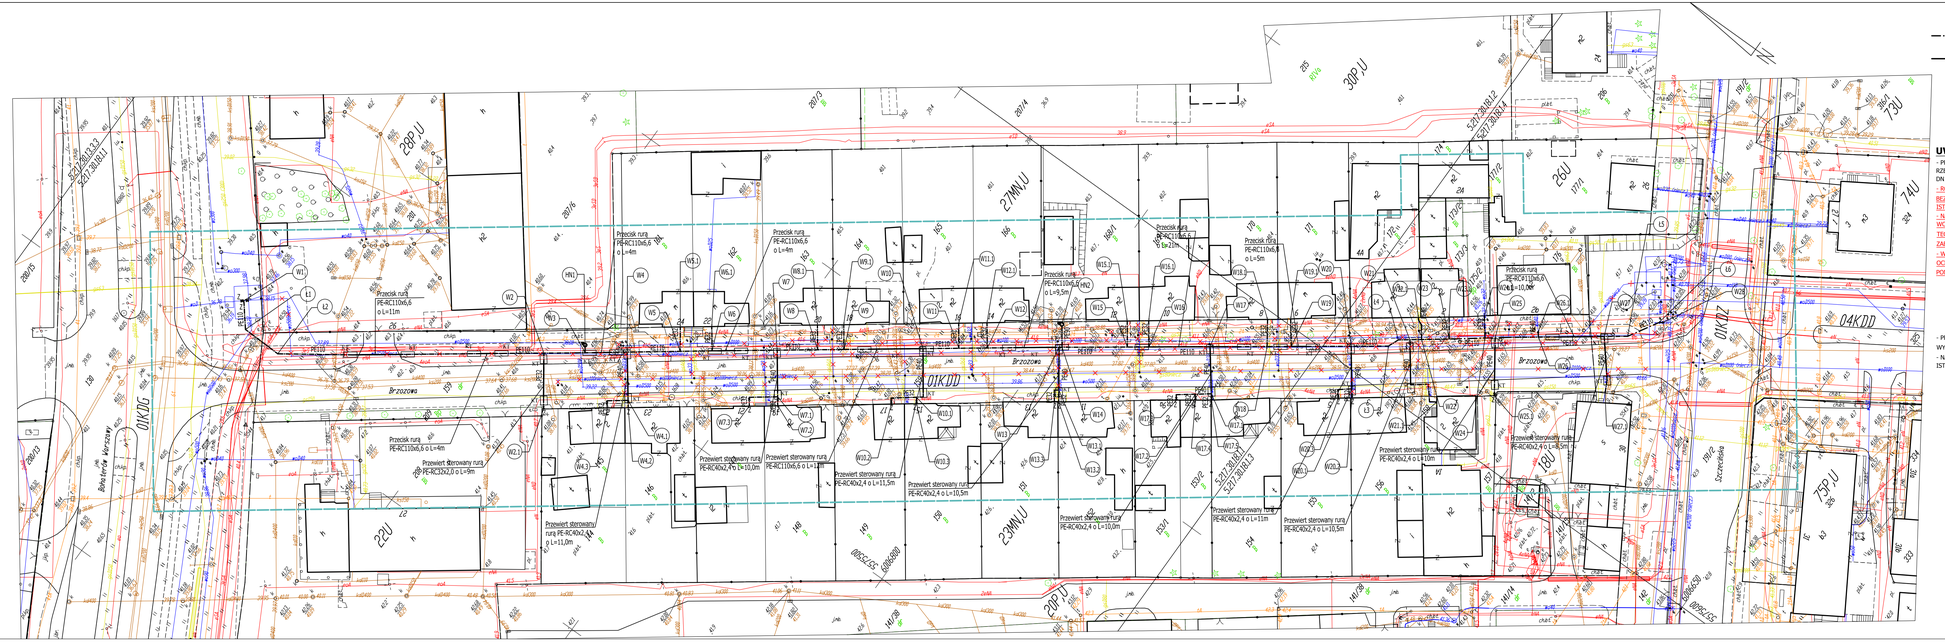

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI PE32-40

PROJEKTOWANE PRZECISKI I PRZEWIERTY STEROWANE Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17 RC (32-110)

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80

PROJEKTOWANA ZASUWA

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI

KOMORA TECHNOLOGICZNA O WYM. 1,5x2,0m i 1,2x3,0m

UWAGA:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE W CELU POTWIERDZENIA RZECZNEJ ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ MAGISTRALI WODY DN500 I SIECI GAZOWEJ DN150 KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY
- ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH LINI ENERGETYCZNYCH.
- NA SKRZYŻOWANIU PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY, WODOCIĄGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI ORAZ W KOMORZE TECHNOLOGICZNEJ PRZED WYKONANIEM PRZECISKU BĄDŹ PRZEWIERTU, KABLE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT O ŚREDNICY DN110 / DN160
- W KOMORACH TECHNOLOGICZNYCH ZABEZPIECZYĆ KABLE ENERGETYCZNE RURAMI OCHRONNYMI TYPU AROT WZDŁUŻ DŁUŻSZEJ KRAWĘDZI KOMORY ZGODNIE ZE SCHEMATEM PONIŻEJ :

- PRACE WYKONAĆ METODĄ WYKOPU OTWARTEGO, PRZEJŚCIA POD JEZDNIĄ ORAZ ZJAZDAMI WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ PRZECISKIEM BĄDŹ PRZEWIERTEM STEROWANYM
- NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ PO ZAKOŃCZENIU PRAC ODTWORZYĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: ul. Brzozowa, dz. 139, 191/2
obręb: 0009 [324101_1.0009]
gmina: Miasto Koszalin [326101_1]
powiat: Miasto Koszalin
województwo zachodniopomorskie

SKALA 1:500
Mapa w układzie współrzędnych: „PL-2000/5"
Pasmo odwzorowania wysokości: Kronsztad '98
Sekcja mapy: 5.217.30.1B.1.1, 5.217.30.1B.1.2, 5.217.30.1B.1.3, 5.217.30.1B.1.4

Obszar opracowania:
Oznaczenia kawerlarskie pracy geodezyjnej: GK-I.5.6640.2.466.2019.ZR
Data opracowania: 19.06.2019r.

Granice i numery działek ewidencyjnych według danych MODGiK w Koszalinie z dnia: 21.05.2019r.
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obciążeń sternoluminis i punktu charakterystycznego lub przejazdu. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:

Geodeta uprawniony:
Marcin Sadowski nr upr. 20552 (1,2)

SANIWENT PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Grzegorz Daroszkiewicz			75-430 Koszalin, ul.Cyprysiska 12/15 tel. 606-731-508 mail:saniwent@wp.pl www.saniwent.pl			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI					
ADERS OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ul. Brzozowa, dz. nr 130, 159, 191/2, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/3, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169/1, 169, 170, 171, 172 obr. 0009					
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozwej w Koszalinie					
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI					
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Daroszkiewicz	upr. nr ZAP/0196/PWOD/08	sieci i instalacji sanitarne		1:500	08.2019
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Daria Tylenda-Wawatczyk	upr. nr ZAP/0283/PWOD/11	sieci i instalacji sanitarne		NR RYS.	NADRZĘDNY
OPRACOWAŁA					S1	PIS

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM
mgr inż. Grzegorz Daroszkiewicz
upr. ZAP/196/PWOD/08

30.10.2019 J. G. Godz. 8:00 Zmiany

INSPEKTOR Bożena Sobiesiak