



Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej.

Odtworzenie obrzeża.

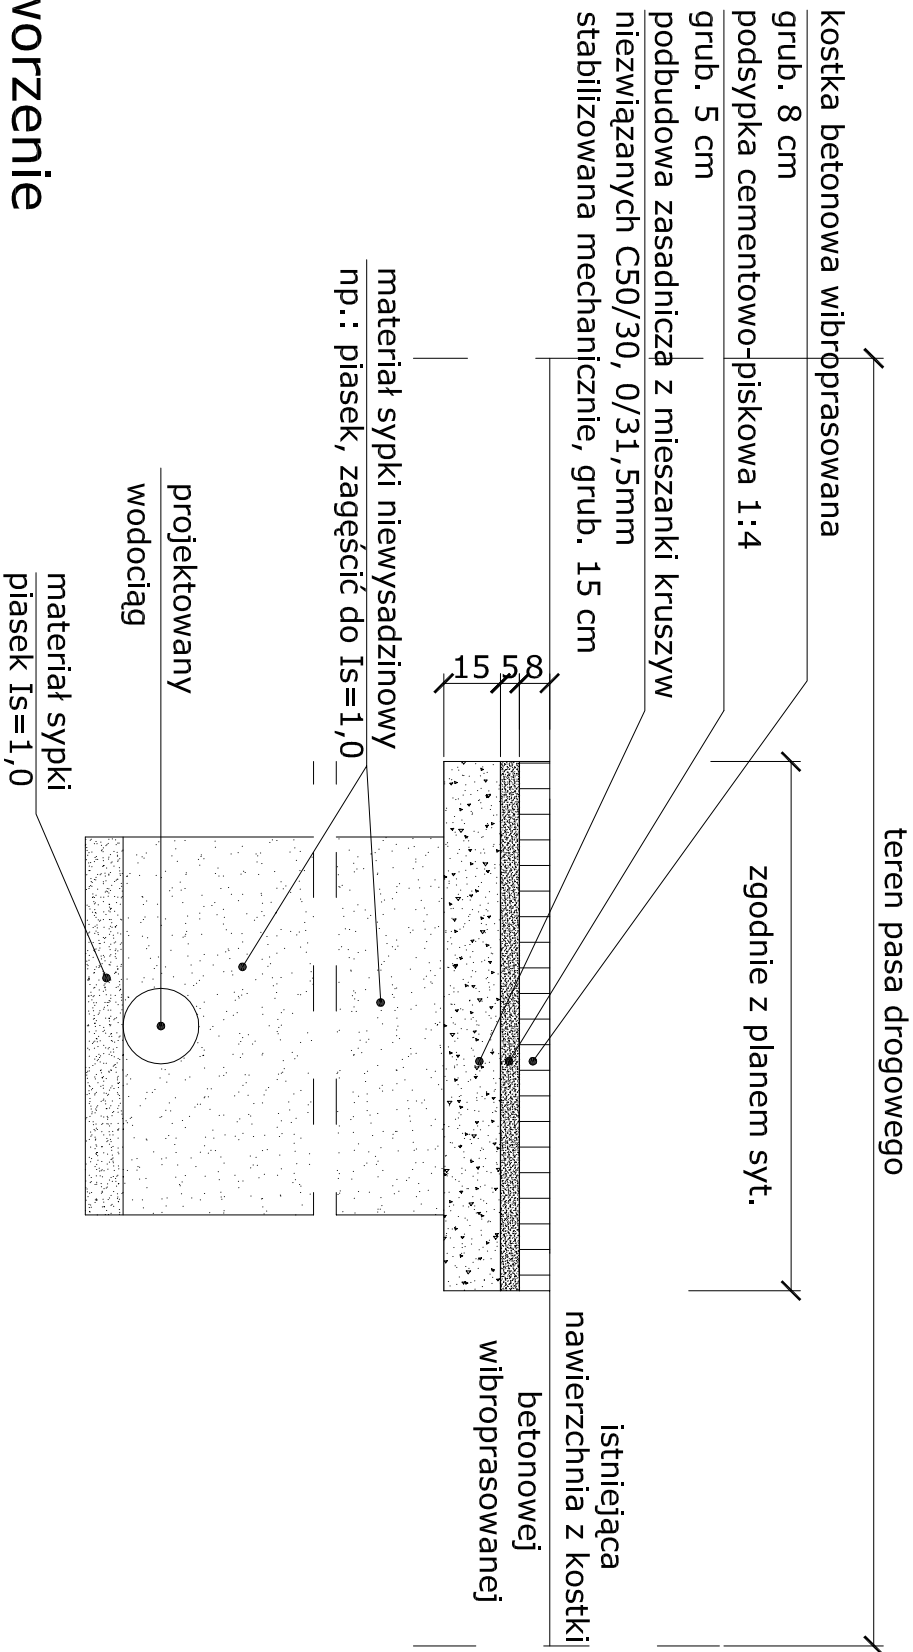

Odtworzenie obrzeża

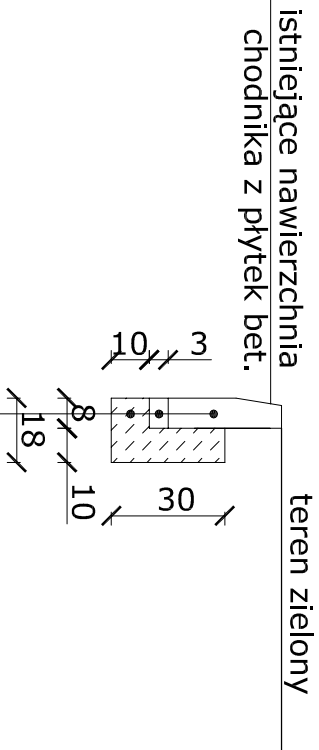

obrzeże betonowe typu ciężkiego
podsypka cem.-piask. 1:4
ława z oporem betonu klasy C12/15
F=0,0410 m2

UWAGA

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni odtwarzać schodkowo.

Odtworzenie nawierzchni po wykopach pod wodociąg

wykonać na szerokości określonej na planszy sytuacyjnej, rys. 1.

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc		telefon (94) 341-14-24	
INWESTOR:	75 - 124 Koszalin, ul. Mieszka 1-go 5A			
OBIEKT:	Miejskie Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin			
TREŚĆ RYSUNKU:	Sieć wodociągowa z przyłączami w ulicy T.Kościuszki w Koszalinie			
IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA:	październik 2019
mgr inż. Błażej Pacholek	ZAP/0087/PWOD/15		SKALA:	bs.
OPRACOWAŁ:	inż. Tomasz Olszowski		NR RYSUNKU:	3
SPRAWDZIŁ:				