




ODMOWCZENIE PROFILU POZIOM PRZEWODNICZY	
RZĘDNA TERENU PROJ.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	




Tętno informacyjne koloru niebieskiego z układu  
nietolerancji i napisem "WODOCIAŁ" (0,3 m nad rurą)

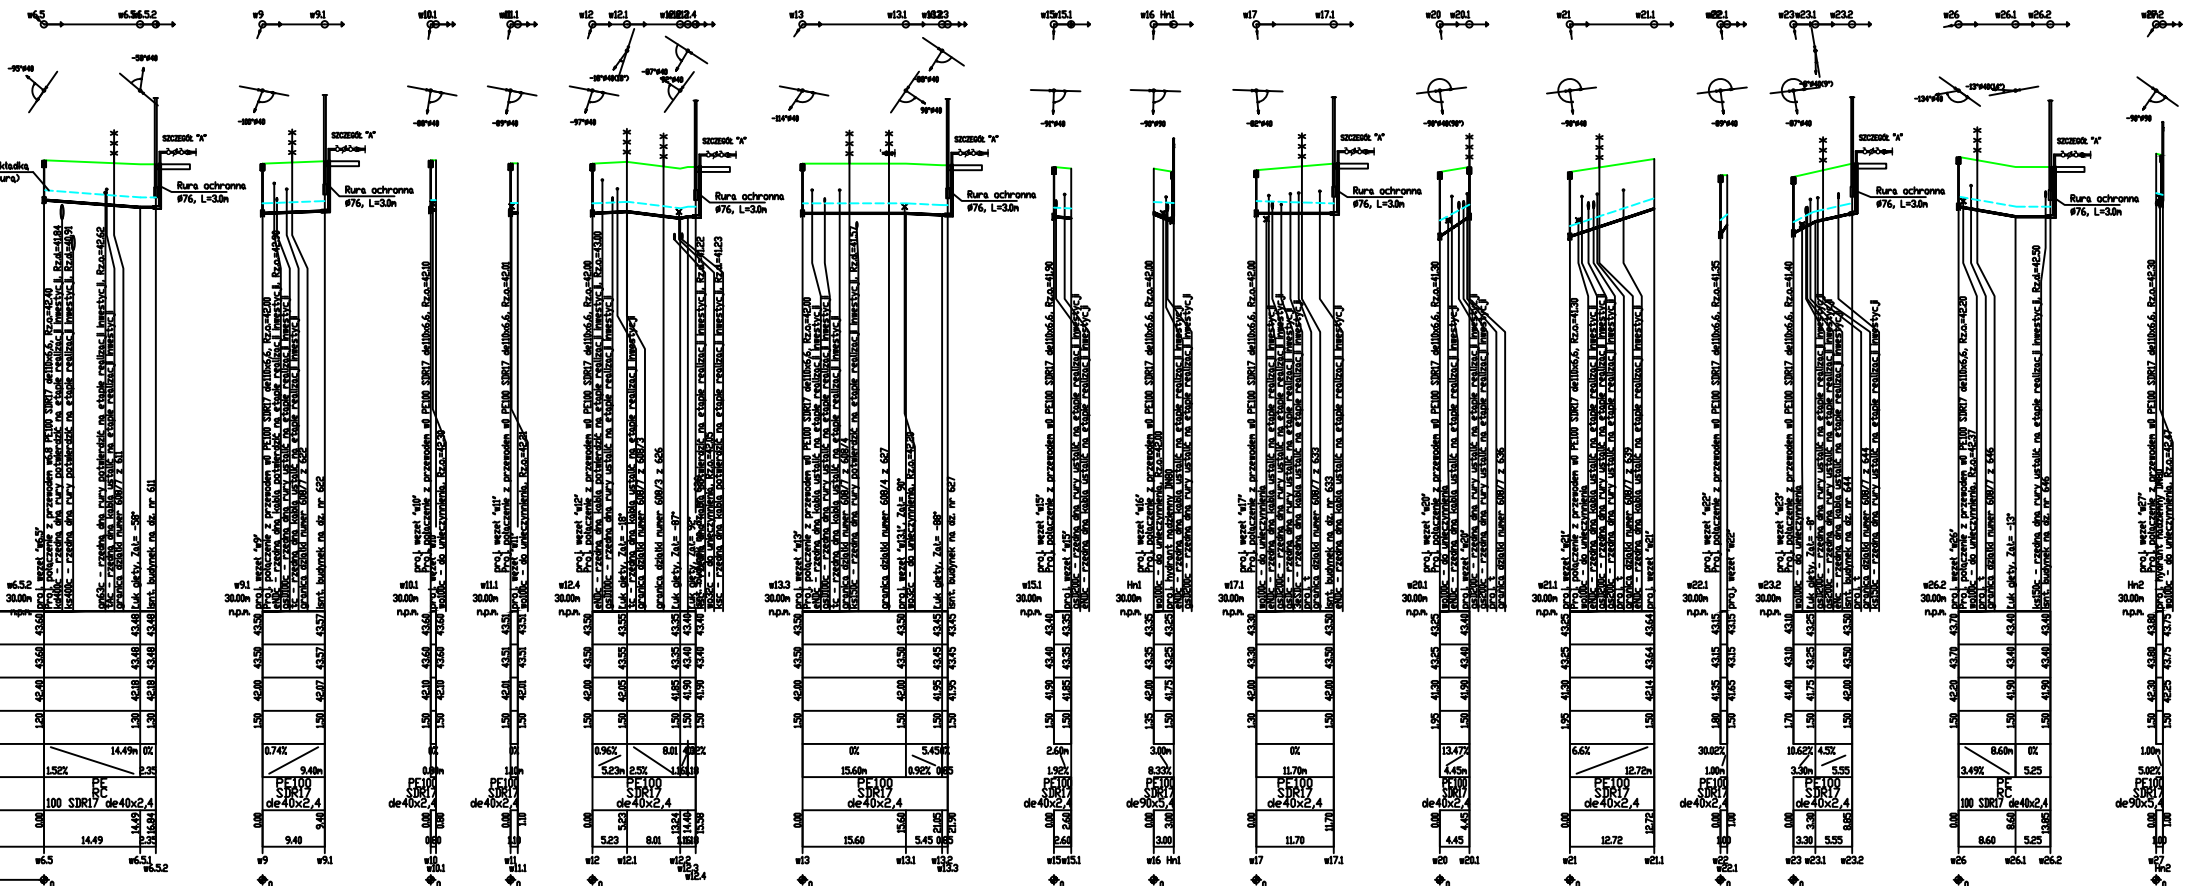

SZCZEGÓŁ "A"  
KONSOLA WODOMIERNICZA



UWAGA:  
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić wykopem próbnym przyjętą rzędną włączenia do istniejącej sieci wodociągowej;  
- w przypadku zmiany rzędnych terenu zachować zagłębienie przewodów;  
- istniejące rzędne terenu potwierdzić na budowie i w razie rozbieżności skorygować je;  
- przewody układane z przykryciem poniżej 1,5 m zaizolować warstwą keramzytu lub żużla gr. 30 cm; rurę z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą żużla;  
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi przyłączami i instalacjami sanitarnymi.

 <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA SANIT</b> DANIEL HUBERT		75-646 Koszalin, ul. Obrońców Tobruku 22 e-mail: insanit@o2.pl tel. 660 466 312 NIP 669 223 86 24 REGON 320388002				
INWESTOR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin					
OBIEKT	Sieć wodociągowa z wyprowadzeniami i przyłączami ul. Zamenhofa, 75-950 Koszalin d. nr 5972, 6087, 610, 611, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 626, 627, 633, 639, 644, 646, 648, 1458 objętę 0019 n Koszalin, d. nr 1 nr 02b8 02b8 Koszalin					
TYTUŁ RYSUNKU	Sieć wodociągowa z wyprowadzeniami i przyłączami - profil podłużny					
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT mgr inż. Daniel Hubert		ZAP0066/PO0508	sanitarna		1:100/500	wiosna 2023
SPRAWDZIŁ mgr inż. Adam Winiel		ZAP0210/PO0510	sanitarna			
OPRACOWAŁ			sanitarna		NR RYS.	<b>S24</b>