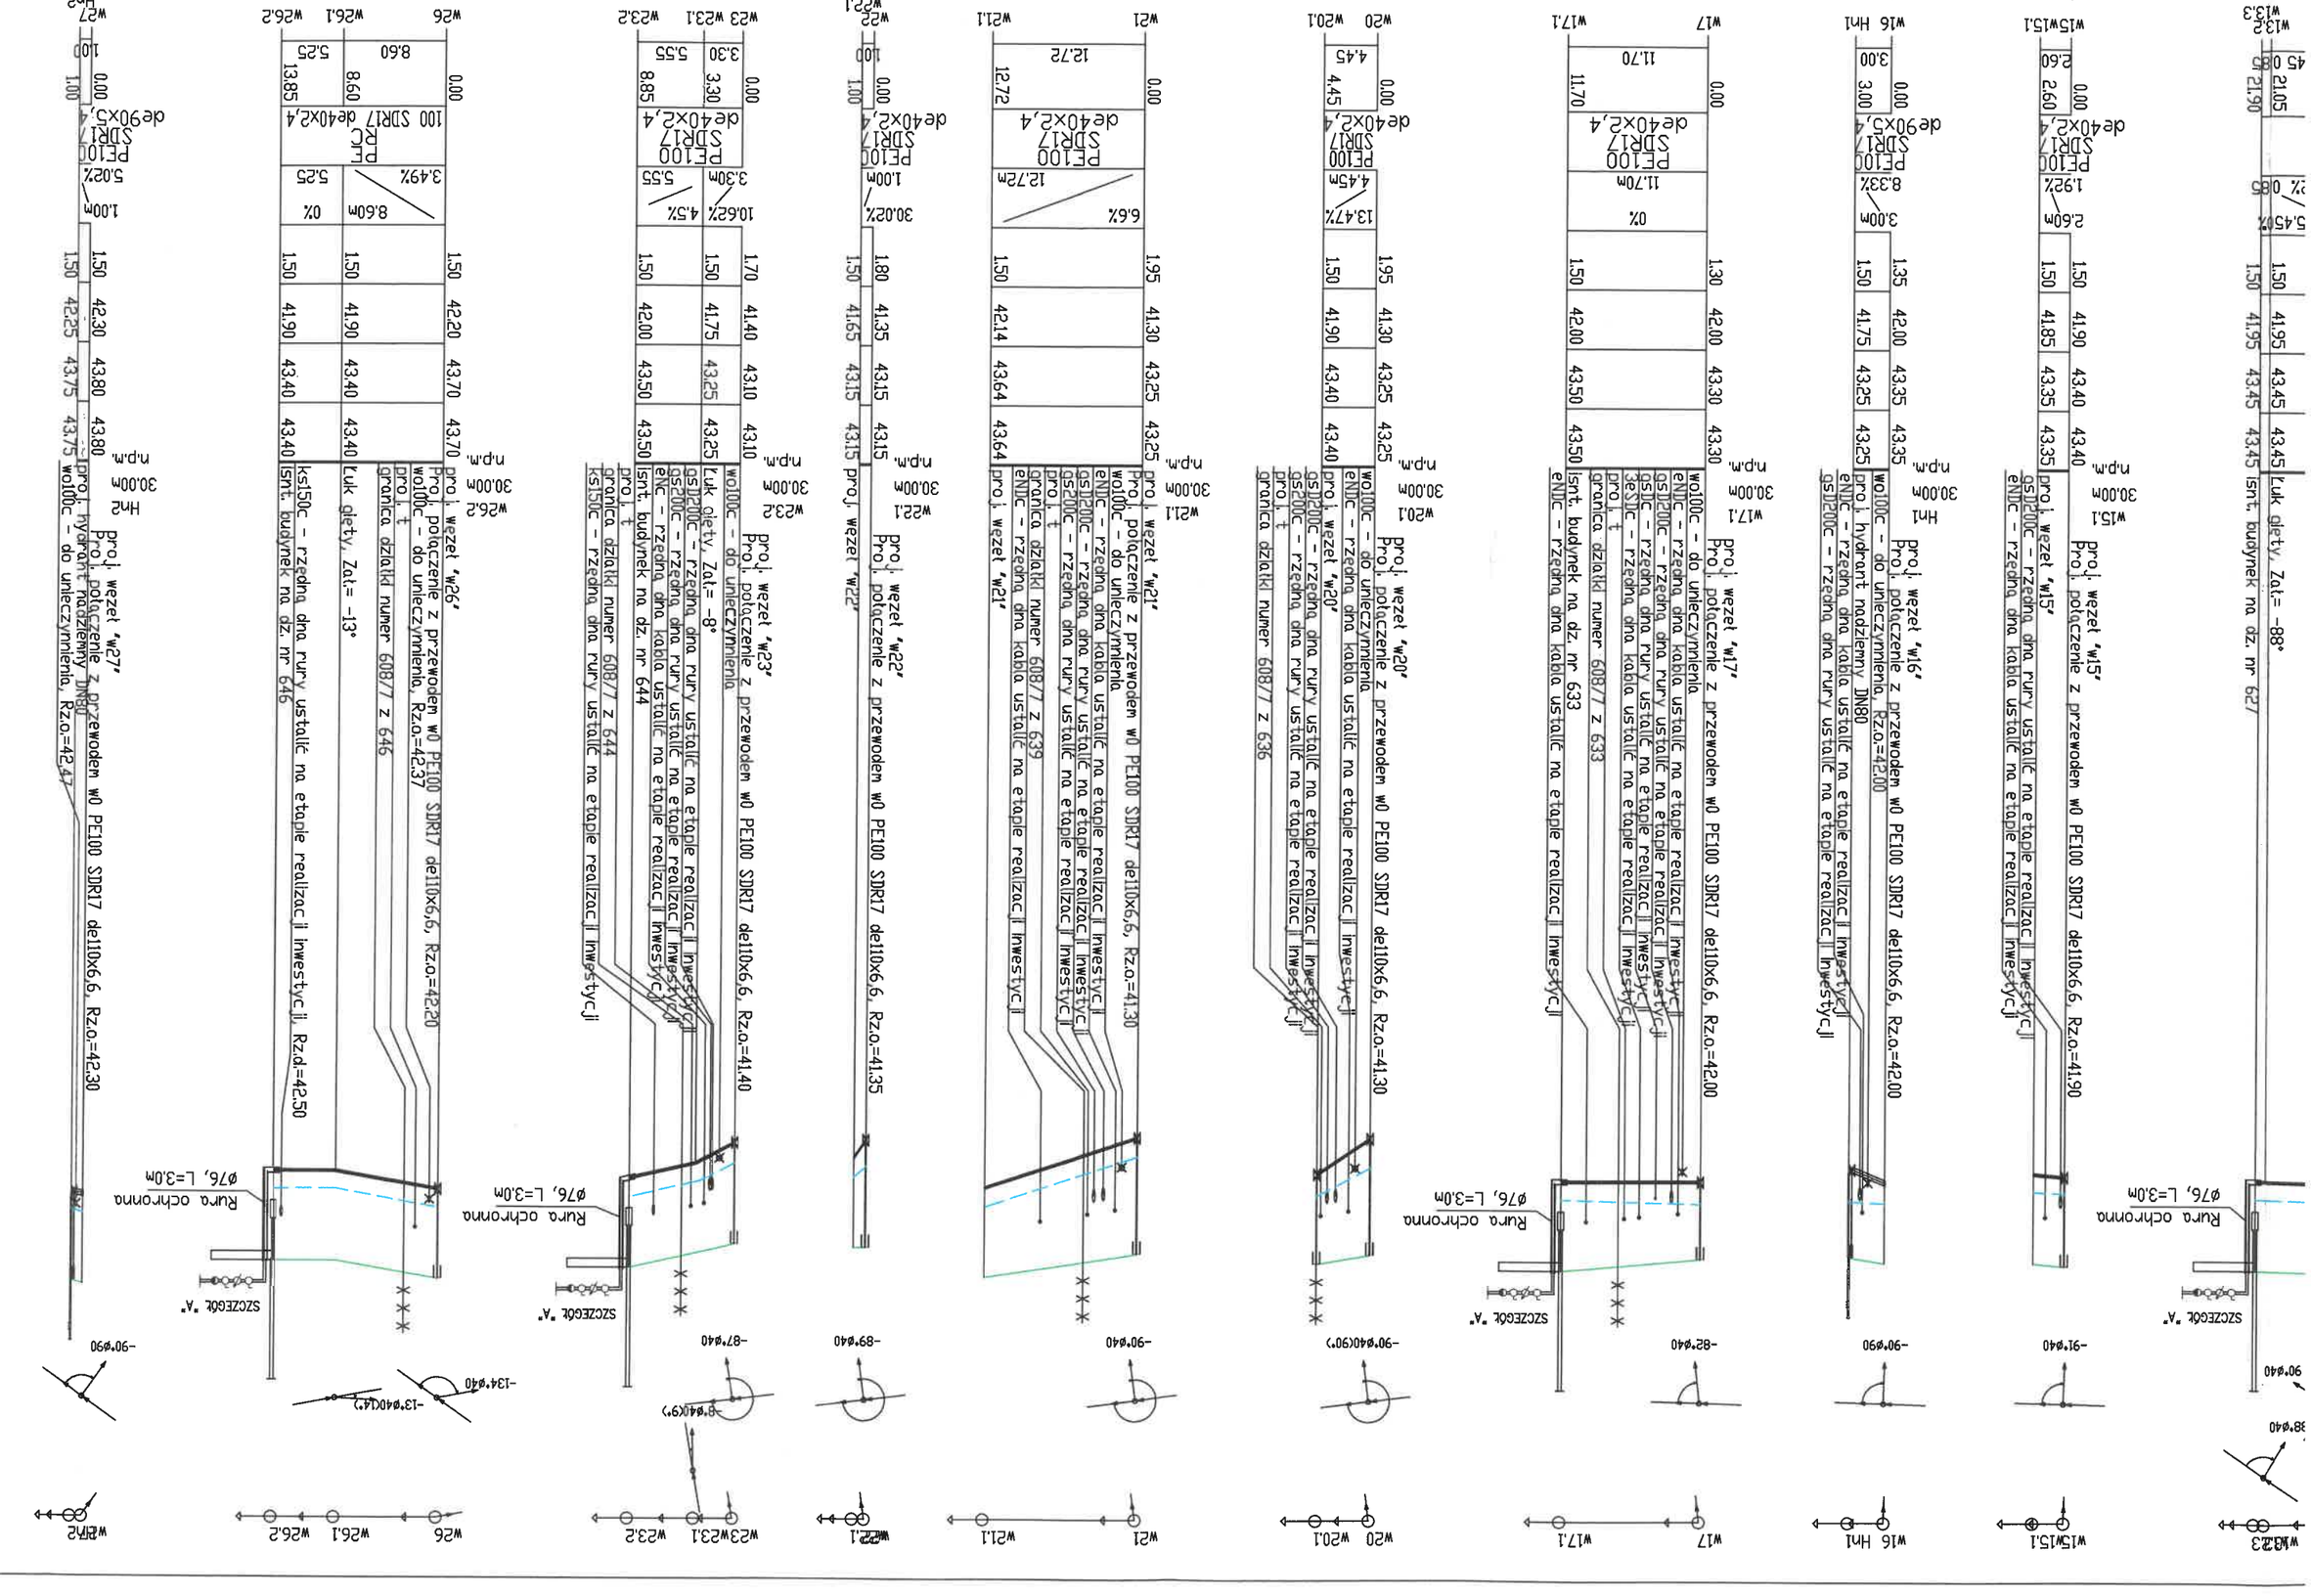
w23
n.p.m.
30.00m
proj. wezeł "w23"
Proj. połączenie z przewodem w0 PE100 SDR17 de110x6,6, Rz.o=41.40
wo100c - do unieczynnienia
łuk gładki, Zał.= -8°
gs1200c - rzędna dna rury ustalić na etapie realizac ji inwestyc ji
gs200c - rzędna dna rury ustalić na etapie realizac ji inwestyc ji
proj. t
granica działki numer 608/7 z 644
ks150c - rzędna dna rury ustalić na etapie realizac ji inwestyc ji
lsnt. budynek na dz. nr 644
eNdc - rzędna dna kabla ustalić na etapie realizac ji inwestyc ji
PE100 SDR17
de40x2,4
1.70
41.40
43.10
1.50
41.75
43.25
1.50
42.00
43.50
1.50
41.65
43.15
1.80
41.35
43.15
1.50
42.14
43.64
1.50
42.14
43.64
1.50
41.90
43.40
1.50
41.90
43.40
1.50
42.20
43.70
1.50
42.30
43.80
1.50
42.25
43.75
10.62%
3.30m
4.5%
5.55
0%
8.60m
3.49%
5.25
0%
5.25
1.00m
5.02%
0.00
3.30
8.85
12.72
6.6%
12.72m
1.00
0.00
30.02%
1.00m
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
3.30
5.55
12.72
4.45
11.70
8.60
5.25
5.25
1.00
PE100
SDR17
de40x2,4
PE100
SDR17
de40x2,4
PE100
SDR17
de40x2,4